


*Danfoss*

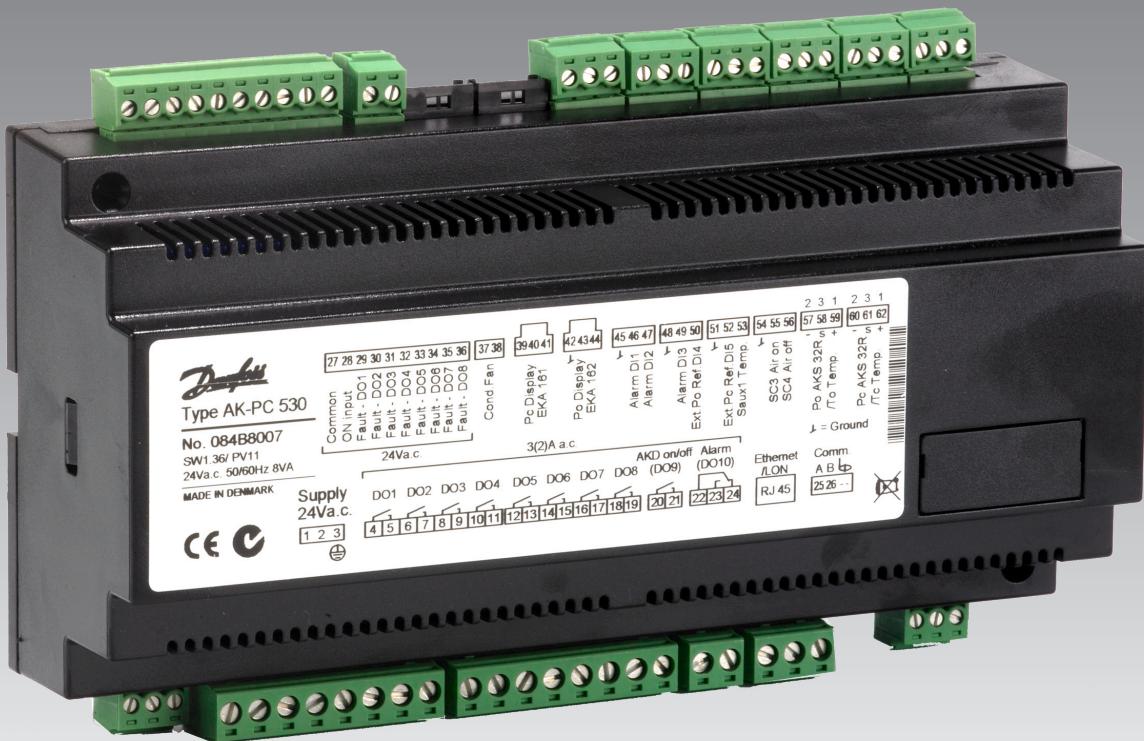

# Kapacitetsregulator AK-PC 530

## Introduktion

### Anvendelse

Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer og kondensatorer på mindre køleanlæg.

Antallet af kompressorer og ventilatorer kan tilsluttes efter behov. Der er 8 udgange, og der kan kobles flere på via et eksternt relæmodul.

### Fordele

- Patenteret neutralzoneregulering
- Mange kombinationsmuligheder for kompressorkonstellationer
- Sekventiel eller cyklisk drift
- Mulighed for sugetryksoptimering via datakommunikationen

### Regulering

Der reguleres efter signaler fra én tryktransmitter på kompressorreguleringen, og én tryktransmitter på kondensatorreguleringen samt én temperaturføler til lufttemperaturen før kondensatoren. De to tryktransmittere kan erstattes af to temperaturfølgere, hvis der skal reguleres på brineanlæg.

- Trykregulering P0 (pack)
- Temperaturregulering Sx (chiller)
- Trykregulering Pc (pack / chiller)
- Trykregulering med variabel reference (Sc3)

### Funktioner

- Relæer til kompressor- og kondensatorregulering
- Spændingsudgang til kapacitetsregulering af kondensator
- Statusindgange. Brudt signal meddeler, at sikkerhedskredsen er aktiveret, og den respektive kreds er stoppet.
- Kontaktindgange til angivelse af alarmer
- Kontaktindgange til forskydning af referencer eller til angivelse af alarmer
- Alarmrelæ
- Ekstern start/stop af reguleringen
- Mulighed for datakommunikation


### Betjening

Alt betjening foregår enten via datakommunikation eller ved tilslutning af et display type EKA 164 eller EKA 165.

### Kombinationer

Regulatoren har 10 relæudgange hvoraf de to er reserveret til Alarmfunktion og til "AKD start/stop" funktion. Som udgangspunkt beslaglægges der relæer til kompressorkapaciteterne startende fra DO1, DO2 o.s.v. Herefter vil de resterende relæer op til og med DO8 være til rådighed for ventilatorer. Er der behov for flere, kan der tilsluttes ét eller to relæmoduler type EKC 331 med max. 8 trin i alt. Signalet til disse moduler skal tages fra regulatorens analoge udgang. En anden løsning kan være, at ventilatorerne hastighedsstyres via den analoge udgang og en frekvensomformer.

Hvis alarmfunktionen og "AKD start/stop" funktionen kan udelades, kan alle 10 relæudgange anvendes til kompressorer og ventilatorer (dog max. 8 til kompressorer og max. 8 til ventilatorer).

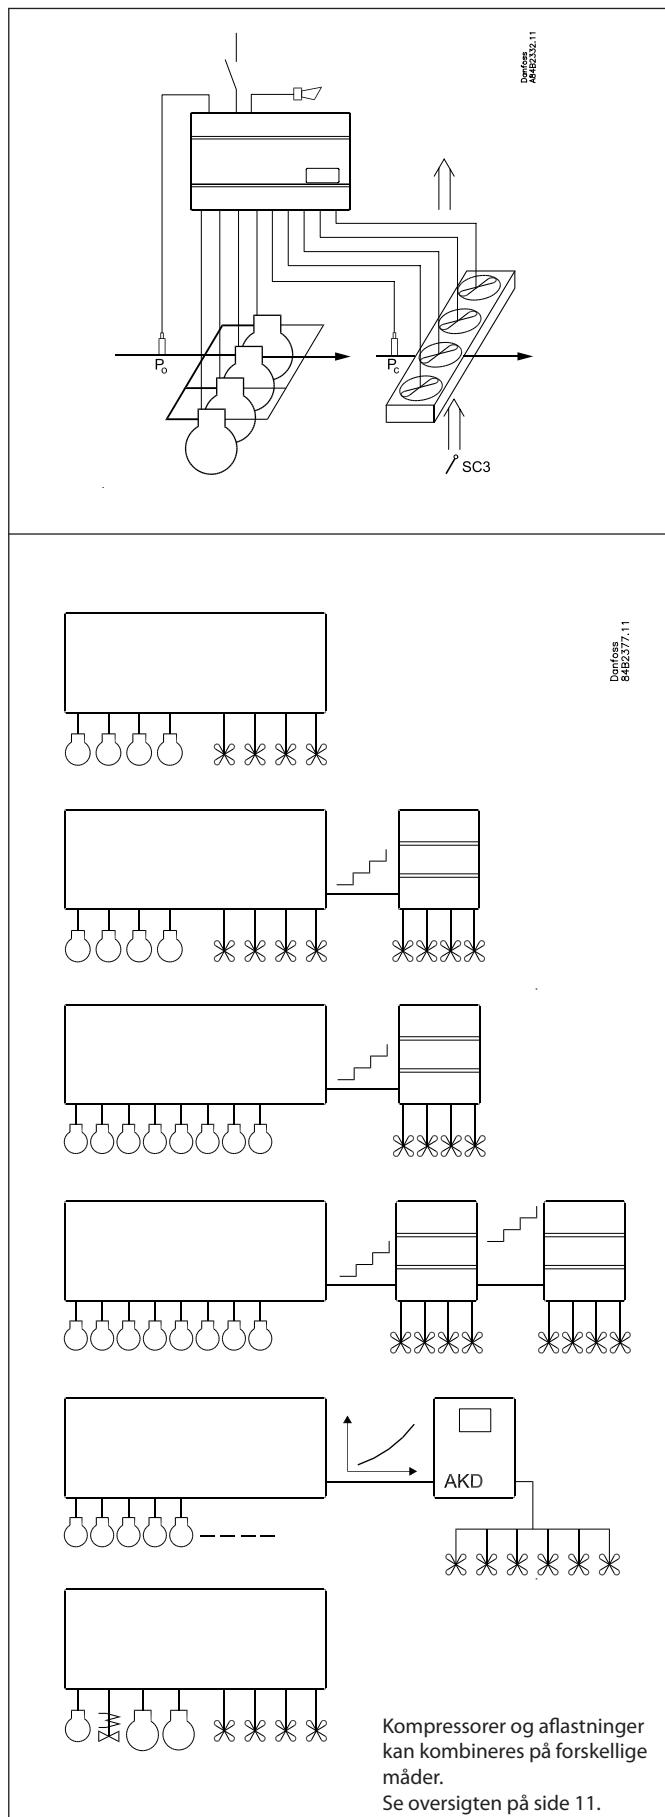

## Virkemåde

### Kapacitetsregulering

Den indkoblede kapacitet styres af signaler fra den tilsluttede tryktransmitter/temperaturføler og den indstillede reference.


Uden om referencen indstilles en neutralzone, hvor kapaciteten hverken bliver koblet ind eller ud.

Udenfor neutralzonen (i det skraverede område, der er benævnt +zone og -zone), vil kapaciteten blive ud- eller indkoblet, hvis reguleringen registrer en ændring i trykket "væk" fra neutralzonen. Ud og indkoblingen vil foregå med de indstillede tidsforsinkelser.

Hvis trykket derimod "nærmer sig" neutralzonen, vil regulatoren ikke foretage ændringer i den indkoblede kapacitet.

Hvis reguleringen kommer udenfor det skraverede område (benævnt ++zone og --zone), vil der ske ændringer i den indkoblede kapacitet noget hurtigere end hvis det var i det skraverede område.


Indkoblingen af trin kan defineres til enten sekventielt, cyklisk, binært eller "mix & match" drift.

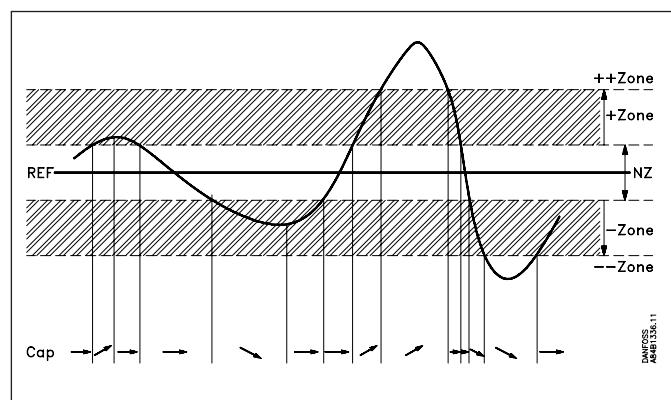

### Sekventiel (først ind - sidst ud)

Her kobles relæerne i rækkefølge — først relæ nummer 1 derefter 2 osv.

Udkoblingen sker i modsat rækkefølge dvs. det sidst indkoblede relæ bliver udkoblet først.

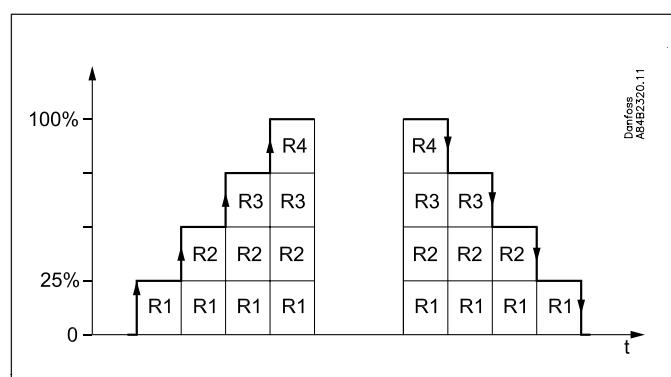


### Cyklisk (først ind - først ud)

Her kobles relæerne, så drifttiden på de enkelte relæer bliver udlignet.

Ved hver indkobling ser reguleringen på de enkelte relæers timetæller og indkobler det relæ, der har mindst tid.

Ved hver udkobling sker det tilsvarende. Her udkobles det relæ, der har flest timer på timetællerne.


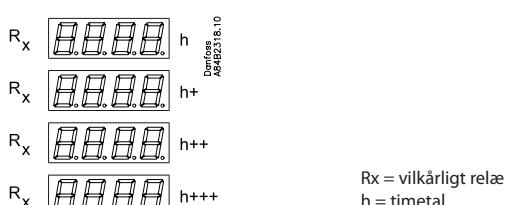


Hvis der kapacitetsreguleres på to kompressorer, der hver har én aflastning, kan følgende funktion anvendes:

Relæ 1 og relæ 3 tilslutter kompressormotoren.

Relæ 2 og relæ 4 tilslutter aflastningerne.

Relæ 1 og relæ 3 vil koble, så drifttiden på de to relæer bliver udlignet.

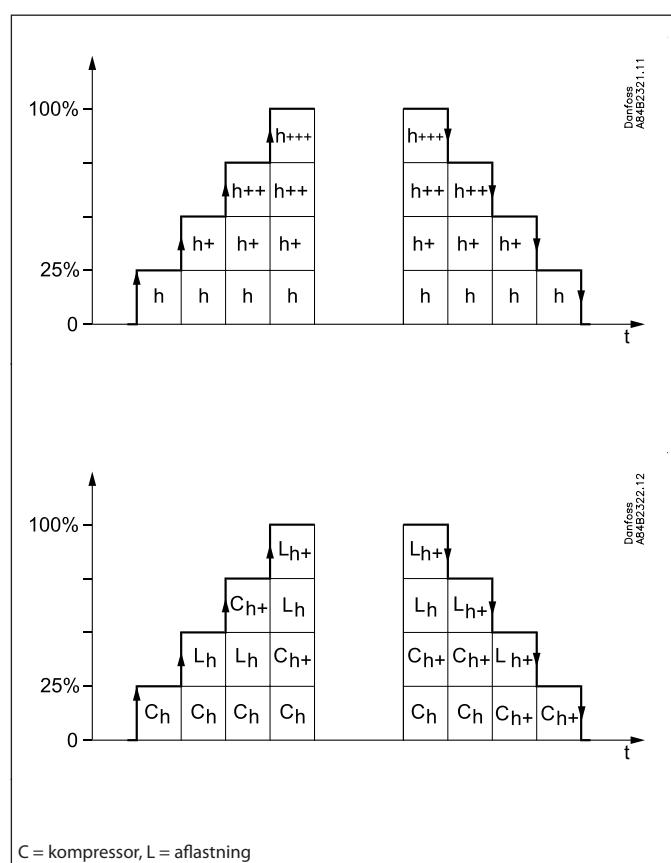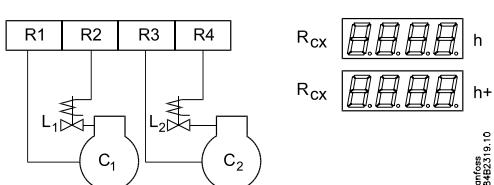

## Funktionsoversigt

I det følgende er vist det totale funktionsindhold — ikke alle funktioner er til stede på samme tid. Indstillingen af o61 bestemmer hvilke.

I menuoversigten på side 14 vises de enkelte funktioner og indstillinger.

| Funktion  | Para-meter | Parameter ved betjening via datakommunikation                  |
|---|------------|--|
| <b>Normalbilledet</b><br>Hvis de to display er monteret vil:<br>P0 vises på EKA 165 (den med knapper)<br>Pc vises på EKA 163. Begge udlæsninger vil være i temperatur eller i bar   |            | P0 °C eller P0 b<br>Pc °C eller Pc b                           |
| <b>Kompressorreguleringens reference</b>  |            | <b>Compressor control</b>                                      |
| <b>P0 - setpunkt</b><br>Der reguleres efter den indstillede værdi + et evt. offset<br>Et offset kan skabes fra nathævningen r13 og / eller fra en systemenheds overstyringsfunktion.<br>(Se også defineringen af DI4-indgangen.)  | r23        | P0SetPoint °C / P0Set Point b                                  |
| <b>Offset</b><br>Det indstillede setpunkt kan forskydes med en fast værdi, når der modtages et signal på DI4-indgangen, eller fra funktionen "nathævning" (r27).<br>(Se også defineringen af DI4-indgangen.)  | r13        | Night offset   |
| <b>Nathævning</b><br><b>OFF:</b> Ingen ændring i referencen<br><b>ON:</b> Offset-værdien indgår i referencen  | r27        | NightSetBack   |
| <b>Reference</b><br>Her vises reguleringsreferencen.  | r24        | P0 ref. °C / P0 ref. b   |
| <b>Referencebegrensning</b><br>Med disse indstillinger vil referencen kun kunne variere imellem de to værdier.<br>(Det gælder også, hvis der reguleres med forskydninger af referencen).<br>Max. tilladelige reference.<br>Min. tilladelige reference   | r25<br>r26 | P0RefMax °C / P0RefMax b<br>P0RefMin °C / P0RefMin b           |
| <b>Neutralzone</b><br>Der er en neutralzone omkring referencen. Se også side 3.   | r01        | Neutral zone   |
| <b>Korrektion af trykmålingen</b><br>Der kan ske en offset justering af det registrerede tryk.  | r04        | AdjustSensor   |
| <b>Enhed</b><br>Her kan du vælge, om displayet skal vise SI-enheder eller US-enheder.<br><b>0:</b> SI (°C / bar)<br><b>1:</b> US (°F / psig)  | r05        | I AKM anvendes <i>altid</i> SI (bar og °C) uanset indstilling. |
| <b>Start / Stop af kølingen</b><br>Med denne indstilling kan kølingen startes og stoppes.<br>Start / stop af kølingen kan eventuelt også foretages med en ekstern kontaktfunktion, der tilsluttes indgangen "ON Input". (Indgangen <b>skal</b> fortrådes.)  | r12        | Main Switch  |
| <b>Kondensatorreguleringens reference</b>   |            | <b>Condenser control</b>                                       |
| <b>Pc - setpunkt</b><br>Der reguleres efter den indstillede værdi + et evt. offset<br>Et offset kan skabes via funktionen "r34" og / eller fra en systemenheds overstyringsfunktion.  | r28        | PcSet Point °C / PcSet Point b                                 |
| <b>Offset</b><br>Det indstillede setpunkt kan forskydes med en fast værdi, når der modtages et signal på DI5-indgangen. (Se også defineringen af DI5-indgangen.)  | r34        | PcRefOffset  |
| <b>Pc - referencens variation.</b> Se også side 22.<br>Regulering med indstilling 1 (eller 2, hvis referencen skal variere med udetemperaturen), vil give den bedste regulering, hvis anlægget er i balance. Men hvis der kobles med mange kondensatortrin og kompressorkapaciteten ofte bliver meget lav, vil det være nødvendigt at vælge indstilling 3 istedet for 4, hvis der reguleres med udetemperaturen). (Indstilling 3 eller 4 vil generelt være at foretrække, hvis der kan accepteres et Pc-offset ved max. kompressorkapacitet).<br><b>1:</b> Ingen ændring i referencen. Der reguleres efter indstillet setpunkt. Og der tillades offset med DI5-funktionen.<br><b>2:</b> Udetemperaturen indgår i referencen. Udetemperaturen måles med Sc3. Når udetemperaturen falder en grad, sænkes referencen en grad.<br>Her tillades ikke offset med DI5-funktionen. Ved DI5 signal vil referencen skifte til det indstillede setpunkt.<br>Indstilling 1 og 2 arbejder med en PI-regulering; men hvis anlægget er ustabil og PI-reguleringen ikke er tilfredsstillende, kan I-leddet udelades, så regulatoren kun arbejder med en P-regulering:<br><b>3:</b> Som 1, men med P-regulering (xp-bånd)<br><b>4:</b> Som 2, men med P-regulering (xp-bånd) | r33        | Pc mode  |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| <b>Kondensatorreferencen</b><br>Her vises reguleringsreferencen.  | r29 | Pc ref. °C / Pc ref. b                  |
| <b>Referencebegrænsning</b><br>Med disse indstillinger vil referencen kun kunne variere imellem de to værdier.<br>(Det gælder også i de reguleringer, hvor Xp-båndet vil ligge over referencen.)  |     |   |
| Max. tilladelige reference.   | r30 | PcRefMax °C / PcRefMax b                |
| Min. tilladelige reference  | r31 | PcRefMin °C / PcRefMin b                |
| <b>Korrektion af trykmålingen</b><br>Der kan ske en offset justering af det registrerede tryk.  | r32 | AdjustSensor                            |
| <b>Dimensioneringstemperatur Dim tm</b><br>Middeltemperaturen over kondensatoren ved maksimum belastning (tm differens ved max. belastning). Det er temperaturdifferencen imellem luft- og kondenseringstemperatur.   | r35 | Dim tm K                                |
| <b>Dimensioneringstemperatur Min tm</b><br>Middeltemperaturdifferencen over kondensatoren ved den laveste aktuelle kompressorkapacitet (tm differens ved min. belastning). Det er temperaturdifferencen imellem luft- og kondenseringstemperatur.   | r56 | Min tm K                                |
| <b>Aflæsning af P0</b><br>Her kan du aflæse det aktuelle tryk, der måles med tryktransmitteren.<br>Værdien indgår i reguleringen, når reguleringssignalet til kapacitetsreguleringen stammer fra tryktransmitteren.<br>Værdien indgår i frostskringsfunktionen, når reguleringssignalet til kapacitetsreguleringen stammer fra en temperaturføler.  | r57 | P0°C / P0 b                             |
| <b>Aflæsning af T0</b><br>Her kan du aflæse det aktuelle tryk, der måles med føleren, der er valgt til kapacitetsregulering (føleren er defineret i o81). Værdien udlæses i °C.   | r58 | Cmp.CtrlSens                            |
| <b>Kompressorkapacitet</b>  |     | <b>Compressor pack config.</b>          |
| <b>Køretider</b><br>For at forhindre hyppige start/stop skal der indstilles værdier for hvordan relæerne må koble.  |     |   |
| Min. On-tid for relæer.<br>(Tiden anvendes ikke, hvis relæet kobler en aflastning.)   | c01 | Min.ON time                             |
| Min. periodetid imellem indkobling af det samme relæ.<br>(Tiden anvendes ikke, hvis relæet kobler en aflastning.)   | c07 | MinRecyTime                             |
| <b>Indstillinger for neutralzonereguleringen</b>  |     |   |
| Reguleringsbånd over neutralzonen   | c10 | + Zone k / + Zone b                     |
| Tidsforsinkelse mellem trinindkoblninger i reguleringsbåndet over neutralzonen  | c11 | + Zone m                                |
| Tidsforsinkelse mellem trinindkoblninger i reguleringsbåndet over "+Zone-båndet".   | c12 | ++ Zone m                               |
| Reguleringsbånd under neutralzonen  | c13 | - Zone k / - Zone b                     |
| Tidsforsinkelse mellem trinudkoblninger i reguleringsbåndet under neutralzonen  | c14 | - Zone m                                |
| Tidsforsinkelse mellem trinudkoblninger i reguleringsbåndet under "-Zone-båndet".   | c15 | -- Zone m                               |
| <b>Pump down grænse</b><br>Som fabriksindstilling er funktionen off.<br>Den aktiveres ved at indstille en værdi, der svarer til et tryk, der ligger under --zonen og over P0min grænsen.<br>Funktionen holder det sidste kapacitetstrin kørende, indtil trykket kommer ned på pumpdown grænsen. Ved denne værdi bliver den sidste kompressor udkoblet.<br>Der kobles først kapacitet ind igen, når trykket igen er over neutralzonen.   | c33 | PumpDownLim.                            |
| <b>Kompressorkonfiguration</b><br>Denne indstilling gælder kun hvis "061" er valgt til "1 eller 2"<br>Her vælges en foruddefineret kombinationen af antal kompressorer og eventuelle aflastninger.<br><b>1= Én kompressor. 2=2 kompressorer, 3=3, 4=4.</b><br><b>5= Én kompressor + én aflastning. 6=Én kompressor + to aflastninger.</b><br>For <b>7 til 26:</b> Se oversigten side 11.<br>Hvis kompressorerne er af forskellig størrelse, skal indstillingen vælges til enten 4 eller 0. Ved 0 er det op til dig at bestemme hvilke relæer, der skal trækkes på hvert af de ønskede kapacitetstrin. | c16 | Compr mode                              |
| <b>Valg af koblingsmåde</b> (se også oversigten side 11)<br><b>1. Sekventielt:</b> Først kobler relæ1, derefter 2 osv. Udkobling foregår i modsat rækkefølge. ("Først ind, sidst ud").<br><b>2. Cyklisk:</b> Her foretages en automatisk drifttimeudligning, så alle trin med motortilslutninger får lige lang driftstid.<br><b>3. Binaer og Cyklisk</b> (kun ved 4 kompressorer hvor "C16" indstilles til 4).  | c08 | Step mode                               |
| <b>Aflastningernes koblingsmåde</b><br>Relæer til aflastninger kan indstilles til at slutte ved krav om mere kapacitet (indstilling = 0), eller de kan bryde ved krav om mere kapacitet (indstilling = 1).  | c09 | Unloader<br>(slutte = 0)<br>(bryde = 1) |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| <b>Mix og Match</b> - (brugerdefineret koblingsmønster)<br>Denne funktion kobler relæerne ud og ind alt efter definitionerne i "c17" til "c28". ("c17" til "c28" anvendes kun, hvis "061" er valgt til "3 eller4".) (Ved Mix og Match koblinger bliver indstillingerne "c08" og "c09" ikke benyttet.)   | c17 | M&M Step 1  |
| <b>Trin 1.</b><br>Her i c17 indstilles hvilke relæer, der skal være On ved trin 1.<br>Indstillingen foregår med en talværdi, der repræsenterer kombinationen af relæer. <b>Se oversigten på side 11.</b> Fortsæt med at definere trin to, tre, osv.<br>Definitionen slutter ved første c18 - c28, der indstilles til "0".<br>Forsinkelsestiderne "c01" og "c07" hører til de enkelte relæudgange. Hvis en relæudgang er fanget af forsinkelsestiden, vil et skift fra et trin til et andet først ske, når alle de berørte relæudgange er frigivet. Forsinkelsestiden giber ikke ind for et relæ, der er ON ved to efter hinanden følgende koblinger.<br>Hvis en kompressor falder ud, bliver der afgivet en alarm. Som nøddrift fortsætter reguleringen, som om kompressoren var til stede. |     |   |
| <b>Trin 2.</b> Her indstilles ligeledes en værdi imellem 1 og 15. Her i c18 vil værdien præsentere hvilke relæer, der skal være On ved trin 2.  | c18 | M&M Step 2  |
| <b>Trin 3. osv.</b>   | c19 | M&M Step 3  |
| <b>4. osv.</b>  | c20 | M&M Step 4  |
| <b>5.</b>   | c21 | M&M Step 5  |
| <b>6.</b>   | c22 | M&M Step 6  |
| <b>7.</b>   | c23 | M&M Step 7  |
| <b>8.</b>   | c24 | M&M Step 8  |
| <b>9.</b>   | c25 | M&M Step 9  |
| <b>10.</b>  | c26 | M&M Step 10   |
| <b>11.</b>  | c27 | M&M Step 11   |
| <b>12.</b>  | c28 | M&M Step 12   |
| <b>Manuel styring af kompressorkapaciteten</b><br>Her indstilles den kapacitet, der skal indkobles, når der skiftes over til manuel styring. (c01 og c07 vil fortsat være gældende)   | c31 | CmpManCap%  |
| <b>Manuel styring</b><br>Her tillades manuel styring af kompressorkapaciteten.<br>Ved ON indkobles kapaciteten, der er indstilles i "c31"   | c32 | CmpManCap   |
|   |     | - - - Comp. Cap %<br>Aflæse indkoblet kompressorkapacitet                         |
|   |     | Actuel zone state:<br>0=off. 1=--zone. 2=-zone. 3=Neutral-zone. 4=+zone. 5=++zone |
| <b>Kondensatorkapacitet</b>   |     |   |
| <b>Definition af kondensator og antal ventilatorer</b><br>Her indstilles hvor mange ventilatortrin, der skal reguleres med (dog max. 8 )<br><b>1-8:</b> Alle ventilatorer kobles med relæer. Første ledige relænummer tildelles ventilator 1, næste nummer 2 osv. Trin efter DO8 skal effektueres ved tilslutning af et relæmodul type EKC 331 på den analoge udgang. Se tegningen side 12.<br><b>9:</b> Alle ventilatorer styres via den analoge udgang og en frekvensomformer.<br><b>10:</b> Benyttes ikke<br><b>11-18:</b> Total antal ventilatorrelæer (som 1- 8), men her skiftes om på startrækkefølgen for hver gang alle ventilatorer har været stoppet.  | c29 | Fan mode  |
| <b>Aflæse temperaturen ved føleren Sc3</b>  | u44 | Sc3 temp  |
| <b>Aflæse temperaturen ved føleren Sc4</b> (føleren benyttes kun til overvågning)   | u45 | Sc4 temp  |
|   | -   | - - - Fan Cap %<br>Aflæse indkoblet kondensatorkapacitet                          |
| <b>Reguleringsparametre for konsensatorreguleringen</b>   |     |   |
| <b>P: Proportional bånd Xp</b> (P = 100/Xp)<br>Hvis Xp-værdien øges, bliver reguleringen roligere   | n04 | Xp K  |
| <b>I: Integrationstid Tn</b><br>Hvis Tn-værdien øges, bliver reguleringen roligere  | n05 | Tn s  |
| <b>Manuel styring af kondensatorkapaciteten</b><br>Her indstilles den kapacitet, der skal indkobles, når der skiftes over til manuel styring.   | n52 | FanManCap%  |
| <b>Manuel styring</b><br>Her tillades manuel styring af kondensatorkapaciteten.<br>Ved ON indkobles kapaciteten, der er angivet i "n52"   | n53 | FanManCap   |
| <b>Hastighedsstyringens startværdi</b><br>Hastighedsstyringen vil først blive aktiveret, når kapacitetskravet når op på denne værdi.  | n54 | StartSpeed  |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <b>Hastighedsstyringens stopværdi</b><br>Hastighedsstyringen vil blive stoppet, når kapacitetskravet falder under denne værdi.  | n55 | MinSpeed   |
| <b>Alarm</b><br>Regulatoren kan give alarm i forskellige situationer.<br>Ved alarm blinker lysdioderne på displayet, og alarmrelæet bliver aktiveret.<br>(I AK-PC 530 kan alarmrelæet evt. være brugt til en ventilator.)   |     | <b>Alarm settings</b>  |
| <b>P0 min.</b> (Alarm- og sikkerhedsfunktion, se også side 20.)<br>Her skal du indstille, hvornår funktionen ved for lavt sugetryk skal træde i kraft. Værdien indstilles som en absolut værdi.   | A11 | Min. P0. b   |
| <b>Forsinkelse på en P0 alarm</b><br>Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Ved min. indstilling annulleres alarmen.  | A44 | P0AlrmDelay  |
| <b>Pc max.</b> (Alarm- og sikkerhedsfunktion, se også side 20.)<br>Her skal du indstille, hvornår funktionen ved for højt kondenseringstryk skal træde i kraft. Værdien indstilles som en absolut værdi.  | A30 | Max. Pc. b   |
| <b>Forsinkelse på en Pc alarm</b><br>Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Ved min. indstilling annulleres alarmen.  | A45 | PcAlrmDelay  |
| <b>Forsinkelse på en DI1 alarm</b> (en brudt indgang vil give alarm)<br>Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Ved max. indstilling annulleres alarmen.   | A27 | DI1AlrmDelay   |
| <b>Forsinkelse på en DI2 alarm</b> (en brudt indgang vil give alarm)<br>Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Ved max. indstilling annulleres alarmen.   | A28 | DI2AlrmDelay   |
| <b>Forsinkelse på en DI3 alarm</b> (en brudt indgang vil give alarm)<br>Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Ved max. indstilling annulleres alarmen.   | A29 | DI3AlrmDelay   |
| <b>Alarmgrænse for høj-temperatur af føleren "Saux1."</b><br>Med indstilling = off er alarmen fravalgt.   | A32 | Saux1 high   |
| <b>Forsinkelse på en alarm fra "Saux1" (A32)</b><br>Hvis grænseværdien overskrides, starter en timerfunktion. Alarmen vil først blive synlig, når den indstillede forsinkelsestid er passeret.<br>Forsinkelsestiden indstilles i minutter   | A03 | Alarm delay  |
| Tryk kortvarigt på den øverste knap for at nulstille alarmen og for at få vist meddelelsen på displayet.  |     | Reset alarm<br>Funktionen nulstiller alle alarmer, når den indstilles til ON.  |
|   |     | Ved datakommunikation kan vigtigheden for de enkelte alarmer defineres. Indstillingen foretages i menuen " <b>Alarm destinationer</b> ". |
| <b>Diverse</b>  |     | <b>Miscellaneous</b>   |
| <b>Valg af application</b><br>Regulatoren kan konfigureres på forskellig vis. Her indstilles hvilken af de 4 anvendelser, der ønskes. Funktionerne for de 4 anvendelser kan ses på side 14.<br><b>Denne menu skal indstilles som den første af alle menuer, da den åbner op for de tilhørende indstillinger.</b>  | o61 | Denne indstilling kan ikke foretages via datakommunikation. Den skal indstilles direkte på regulatoren.                                  |
| 1. Temperaturvisning og "c16" mode<br>2: Trykvisning og "c16" mode<br>3. Temperaturvisning og M&M mode<br>4. Trykvisning og M&M mode  |     |  |
| <b>Følertype</b> (Sc3, Sc4 og "Saux1") [se også oversigten side 21]<br>Normalt anvendes en PT1000 føler med stor signalnøjagtighed til temperaturmåling og AKS 32R til trykmåling. Men der kan også anvendes en PTC-føler ( $r_{25}=1000$ ) ved specielle situationer.<br>Alle temperaturoførelere skal være af den samme slags.<br>Ved brinekøling kan trykmålingerne erstattes af temperaturmålinger.<br>Indstillingsmulighederne er følgende:<br><b>0=Pt1000. 1=PTC1000. 2=Pt1000 på følere og på Po. 3=PTC1000 på følere og på Po.</b><br><b>4=Pt1000 på følere og på Pc. 5=PTC1000 på følere og på Pc. 6=Pt1000 på følere, på Po og på Pc. 7=PTC1000 på følere, på Po og på Pc.</b><br>(Hvis der monteres en temperaturoføler på Po eller Pc, vil den respektive indstilling i o20, 21, 47 og 48 ikke være nødvendig.) | o06 | Sensor type  |
| <b>Indstilling ved vandkøleranvendelse</b><br>Definition af signalindgangen, når kompressor-reguleringen styres med signal fra en temperaturoføler:<br>0. Temperatursignal på klemme 57-58 (Po indgangen)<br>1. Temperatursignal på Saux indgangen<br>2. Temperatursignal på Sc4 indgangen<br>(Po min. funktionen (A11), vil være uberoet af definitionen)<br>Ønskes frostsikring, skal der tilsluttes en tryktransmitter på Po, og så skal temperaturoføleren tilsluttes Saux- eller Sc4-indgangen.<br>Vælges 1 eller 2 på anlæg, hvor der ikke er behov for frostsikring, kan alarmen "E2" undertrykkes ved at forbinde signalet fra PC (klemme 61) til Po (klemme 58).   | o81 | Ctrl.Sensor  |

|   |         |  |
|---|---------|--|
| <b>Displaytilslutning</b><br>Her defineres hvilket type display, der tilsluttes regulatoren:<br>Off: EKA 164<br>On: EKA 165. Det udvidede display med lysdioder   | o82     |  |
| <b>Temperaturaflæsning ved føleren "Saux1"</b>  | o49     | Saux1 temp   |
| <b>Tryktransmitterens arbejdsområde</b><br>Alt efter trykket anvendes en tryktransmitter med et givet arbejdsområde. Regulatoren skal have indstillet dette arbejdsområde (fx: -1 til 12 bar)<br>Værdierne skal indstilles i bar, hvis der er valgt visning i °C — og i psig, hvis der er valgt visning i °F.   |         | Hvis værdierne skal indstilles fra AKM-programmet, skal de indstilles i bar. |
| P0-Min. værdi   | o20     | P0MinTrsPres   |
| P0-Max. værdi   | o21     | P0MaxTrsPres   |
| Pc-Min. værdi   | o47     | PcMinTrsPres   |
| Pc-Max. værdi   | o48     | PcMaxTrsPres   |
| <b>Di1-indgangens anvendelse</b><br>Den digitale indgang kan tilsluttes en kontaktfunktion, hvorefter kontakten kan anvendes til en af de følgende funktioner:<br>Indstilling / funktion:<br><b>0:</b> Di-indgangen anvendes ikke<br><b>1:</b> Ventilatoralarm når kontakten bryder. Alarm "A34" afgives<br><b>2:</b> Alarmfunktion når kontakten bryder. Alarm "A28" afgives.<br>Der er en forsinkelsestid for alarmen. Den indstilles i "A27"   | o78     | DI1 control  |
| <b>Di4-indgangens anvendelse</b><br>Den digitale indgang kan tilsluttes en kontaktfunktion, hvorefter kontakten kan anvendes til en af de følgende funktioner:<br>Indstilling / funktion:<br><b>0:</b> Di-indgangen anvendes ikke<br><b>1:</b> Regulariseringsreferencen for P0 forskydes, når kontakten slutter<br><b>2:</b> Alarmfunktion når kontakten bryder. Alarm "A31" afgives.<br>Der er ingen forsinkelsestid  | o22     | DI4 control  |
| <b>Di5-indgangens anvendelse</b><br>Den digitale indgang kan tilsluttes en kontaktfunktion, hvorefter kontakten kan anvendes til en af de følgende funktioner:<br>Indstilling / funktion:<br><b>0:</b> Di-indgangen anvendes ikke<br><b>1:</b> Regulariseringsreferencen for Pc forskydes, når kontakten slutter<br><b>2:</b> Alarmfunktion når kontakten bryder. Alarm "A32" afgives.<br>Der er ingen forsinkelsestid  | o37     | DI5 control  |
| <b>Driftstider</b><br>Driftstiderne for kompressorrelæerne kan aflæses og indstilles i de følgende menuer. Den aflæste værdi skal ganges med 1000 for at få timetallet (fx vises 2.1 for 2100 timer). Når tællereren når op på 99.9, stopper den her, hvorefter den skal genindstilles til fx 0.<br>Der kommer ingen alarm eller fejlmeddelelse for tælleroverflow.   |         | (I AKM-visningen er timetallet ikke ganget op)                               |
| Værdi for relæ nummer 1 til 4   | o23-o26 | DO1 run hour.....<br>DO4 run hour  |
| Værdi for relæ nummer 5 til 8   | o50-o53 | DO5 run hour .....<br>DO8 run hour   |
| <b>Kølemiddelindestilling</b><br>Inden kølingen kan startes, skal kølemidlet defineres. Der kan vælges følgende kølemidler:<br>1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500.<br>10=R503. 11=R114. 12=R142b. 13=Brugerdefineret. 14=R32. 15=R227. 16=R401A.<br>17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A.<br>24=R170. 25=R290. 26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A.<br>31=R422A. 32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A.<br>Advarsel: Forkert valg af kølemiddel kan medføre skade på kompressoren.<br>Andre kølemidler: Her vælges indstilling 13 og derefter skal der indstilles tre faktorer - fac1, fac2 og fac3 - via AKM. | o30     | Refrigerant  |
| <b>Manuel drift</b> (kun lokalt og kun ved stoppet regulering)<br>Fra denne menu kan relæerne kobles manuelt. <b>0</b> giver ingen overstyring, men et tal fra 1 til 10 vil indkoble et tilhørende relæ. <b>1</b> vil koble relænummer 1, <b>2</b> relæ 2 osv.<br><b>11-18</b> vil medføre en spænding på den analoge udgang. Herved kan relæerne på det eksterne relæmodul aktiveres. Indstilling <b>11</b> vil give en spænding på 1,25 V, indstilling <b>12</b> vil give 2,5 V osv.  | o18     | ---  |
| <b>Frekvens</b><br>Indstil netfrekvensen  | o12     | 50 / 60 Hz<br>(50=0, 60=1)   |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <b>Adresse</b><br>Hvis regulatoren kobles op i et net med datakommunikation, skal den have en adresse, og mastergatewayen på datakommunikationen skal så kende denne adresse. Disse indstillinger kan først foretages, når der er monteret et datakommunikationsmodul i regulatoren, og installationen af datakommunikationskablet er afsluttet. Denne installation er omtalt i et separat dokument "RC.8A.C" |     | Efter installation af et datakommunikationsmodul, kan regulatoren betjenes på lige fod med de øvrige regulatorer i ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer |
| Adressen indstilles imellem 1 og 240 (gateway bestemt)  | o03 |  |
| Adressen sendes til gatewayen, når menuen indstilles til ON   | o04 |  |
| <b>Adgangskode</b><br>Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en talkode, kan du indstille en talværdi imellem 0 og 100. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen = off.  | o05 |  |
| <b>Specialindstillinger</b><br>Udgang DO9 og DO10 anvendes normalt til "AKD start/stop" funktion og til Alarm-funktion, men de kan om-defineres i specielle tilfælde  |     |  |
| DO9<br>0: AKD Start/stop<br>1: Inject-on funktion (se tegningen nedenfor)<br>2: Boost ready function (se tegningen nedenfor)<br>3: Ventilatorrelæ<br>(Hvis "c16" indstilles til 18, bliver "o75" automatisk indstillet til aflastningsrelæ for kompressor 3)  | o75 | DO9 function   |
| DO10<br>0: Alarmrelæ<br>1: Ventilatorrelæ   | o76 | DO10 function  |
| <b>Status på de digitale indgange</b><br>Signalet på DI-indgangene kan aflæses i de følgende menuer:  |     |  |
| Status på DI 1  | u10 | DI 1 Status  |
| Status på DI 2  | u37 | DI 2 Status  |
| Status på DI 3  | u87 | DI 3 Status  |
| Status på DI 4  | u88 | DI 4 Status  |
| Status på DI 5  | u89 | DI 5 Status  |

Konfigurationsindstillinger (kompressor- og ventilatordefinitioner, koblingsmåde og kølemiddel) kan kun ske, når reguleringen er stoppet.

#### Advars! Direkte start af kompressorer \*

For at forhindre kompressorsammenbrud skal parametrene c01 og c07 indstilles i henhold til leverandørens krav eller almindeligvis:  
Hermetiske kompressorer: c07 min. 5 minutter

Semihermetiske kompressorer: c07 min. 8 minutter og c01 min. 2 til 5 minutter (motorer fra 5 til 15 KW)

\*) Direkte aktivering af magnetventiler kræver ikke ændring af fabriksindstillingerne (0).


#### DO9 funktion:

##### Inject-on funktion

DO9 er her anvendt til Inject-on funktionen. Her lukkes alle de elektroniske ekspansionsventiler, når alle kompressorerne er **stoppet og P0 > +Zonen**.

Fortrædningen foretages som vist herunder.


Men funktionen kan også genereres via datakommunikation. Herved frigøres relæudgangen til anden anvendelse.

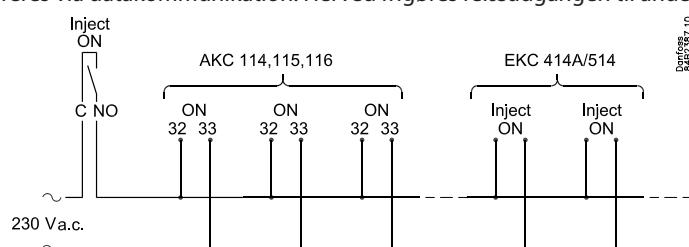

##### Boost ready funktion

Hvis to regulatorer skal kapacitetsregulere henholdsvis højtemperaturdelen og lavtemperaturdelen, skal de kobles sammen så lavtemperaturreguleringen først kan startes, når højtemperaturredelen er i drift. Signalet kan tages fra DO9 på den ene regulator og modtages på On-indgangen på den anden regulator.

Eksempel:

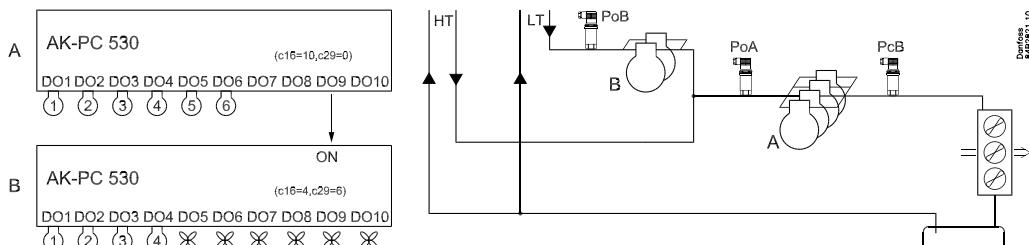

| <b>Driftsstatus</b>   |                           |
|---|---------------------------|
| Regulatoren gennemgår nogle reguleringssituationer, hvor den bare venter på næste punkt i reguleringen. For at synliggøre disse "hvorfor sker der ikke noget", kan du se en driftsstatus i displayet. Tryk kortvarigt (1s) på den øverste knap. Hvis der er en statuskode, vil den blive vist i displayet. De enkelte statuskoder betyder følgende: | EKC state                 |
| S0: Der reguleres   | 0                         |
| S2: Når relæet er trukket, skal det mindst være trukket i x minutter (se evt. c01)  | 2                         |
| S5: Genindkobling af det samme relæ må ikke ske tiere end x minutter (se evt. c07)  | 5                         |
| S8: Næste relæ må ikke koble ind før der er gået x minutter (se evt. c11-c12)   | 8                         |
| S9: Næste relæ må ikke koble ud før der er gået x minutter (se evt. c14-c15)  | 9                         |
| S10: Reguleringen er stoppet med den interne eller eksterne start/stop  | 10                        |
| S25: Manuel styring af udgange  | 25                        |
| S34: Sikkerhedsudkobling. Indstilling A30 er overskredet  | 34                        |
| <b>Alarmmeddelelser</b>   |                           |
| <b>Alarms "Destinations"</b>  |                           |
| A2: Lav P0  | A02 Low P0 alarm          |
| A11: Der er ikke valgt kølemiddel (se o30)  | A11 No RFG Sel            |
| A17: Høj Pc   | A17 Hi Pc alarm           |
| A19 .... A26: Kompressorfejl. Afbrudt signal på aktuel indgang (klemme 29-36)   | A19 ..... A26 Comp._fault |
| A27: Højtemperaturalarm for føleren "Saux1"   | A27 Saux1 high            |
| A28 .... A32: Ekstern alarm. Afbrudt signal på indgangen "DI1" /2/3/4/5   | A28 ..... A32 DI_Alarm    |
| A34: Blæseralarm. Der er signal på DI1-indgangen  | A34 Fan fault             |
| A45: Reguleringen er stoppet med indstilling eller med ekstern afbryder   | A45 Stand by              |
| E1: Fejl i regulatoren  | E1 Ctrl. fault            |
| E2: Et styresignal er udenfor området (kortsluttet / afbrudt)<br>Ved vandkølerstyring uden frostsikring kan alarmen fra en ikke monteret P0-indgang undertrykkes ved at forbinde signalet fra PC (klemme 61) til P0 (klemme 58).  | E2 Out of range           |

### Kompressorkonfiguration når o61 = 1 eller 2 (Her kan du vælge imellem de viste muligheder.)

Indstilling "c16" vil definere konfigurationen.

Indstilling "c08" vil definere koblingsmåden.

| Kompressortilslutninger |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | Koblings-måde     |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|-------------------|
| Relæ nr.                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |                   |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | Indstil "c16" til | Indstil "c08" til |
| 1                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1                 | 1                 |
| 1                       | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2                 | 1 / 2             |
| 1                       | 2  | 3  |    |    |    |    |    |    |    | 3                 | 1 / 2             |
| 1                       | 2  | 3  | 4  |    |    |    |    |    |    | 4                 | 1 / 2 / 3         |
| 1                       | 1a |    |    |    |    |    |    |    |    | 5                 | 1                 |
| 1                       | 1a | 1b |    |    |    |    |    |    |    | 6                 | 1                 |
| 1                       | 1a | 1b | 1c |    |    |    |    |    |    | 7                 | 1                 |
| 1                       | 1a | 2  | 2a |    |    |    |    |    |    | 8                 | 1 / 2             |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5  |    |    |    |    |    | 9                 | 1 / 2             |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |    |    |    | 10                | 1 / 2             |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |    |    | 11                | 1 / 2             |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |    |    | 12                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 1b | 2  | 2a | 2b |    |    |    |    | 15                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 1b | 1c | 2  | 2a | 2b | 2c |    |    | 16                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 2  | 2a | 3  | 3a |    |    |    |    | 17                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 1b | 2  | 2a | 2b | 3  | 3a | 3b |    | 18                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 2  | 2a | 3  | 3a | 4  | 4a |    |    | 19                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 21                | 1                 |
| 1                       | 1a | 2  | 3  |    |    |    |    |    |    | 22                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 2  | 3  | 4  |    |    |    |    |    | 23                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 1b | 2  |    |    |    |    |    |    | 24                | 1                 |
| 1                       | 1a | 1b | 2  | 3  |    |    |    |    |    | 25                | 1 / 2             |
| 1                       | 1a | 1b | 2  | 3  | 4  |    |    |    |    | 26                | 1 / 2             |

Danfoss  
8A82384.13

### Kapacitetstrin

**Alle** kapacitetstrin forudsættes at være lige store. Eneste undtagelse er indstillingerne c16 = 4 og 21 til 26.

### Koblingsmåde

Koblingsmåde 1 er *sekventiel drift*.

Koblingsmåde 2 er *cyklisk drift*.

Koblingsmåde 3 er *cyklisk og binær drift*. Hvor kapaciteten på kompressorerne er følgende:

1: 9%

2: 18%

3: 36%

4: 36%

Her kobles der cyklisk på 3 og 4, og binært på 1, 2 og 3/4.

(Kun for c16 = 4)

### Omkoblinger

Ved cyklisk drift og tilslutninger med aflastninger, vil der ved nogle kapacitetsindkoblinger være overlapninger, hvor aflastningerne fra enten den ene eller den anden kompressor kunne være aktiv.

I disse tilfælde vil aflastningerne på kompressoren med det laveste timetal blive koblet ind, og de andre blive koblet ud. Omkoblingen vil ske med et interval på 6 sekunder.

### Udjævnet drift


Ved c16 = 21 til 26 skal kompressor 1 + den tilhørende aflastning have samme kapacitet som hver af de efterfølgende kompressorer. Aflastningen vil udglatte den indkoblede kapacitet, når de efterfølgende kompressorer bliver ind- og udkoblet.

Kompressor 1 vil altid være i drift.

### Kompressorkonfiguration når o61 = 3 eller 4 (Her skal du selv definere, hvordan relæerne skal aktiveres.)

| Oversigt over relæer i Mix og Match drift          |            |  |    |    |    |    |   |   |   |   |    |
|--|------------|--|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| Relæ-nr.   | Regneværdi | Kombination af relæer, der skal være trukket |    |    |    |    |   |   |   |   |    |
| 1  | 1          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
| 2  | 2          | 2  | 2  |    | 2  | 2  |   | 2 | 2 |   | 2  |
| 3  | 4          |  | 4  | 4  | 4  | 4  |   |   | 4 | 4 | 4  |
| 4  | 8          |  |    |    | 8  | 8  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8  |
| Sum af 1-8 er indstillings-værdien for hvert trin. |            | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |            | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 |   |   |   |   |    |

(Mix og Match anvendes kun på anlæg med op til 4 kompressorer.)

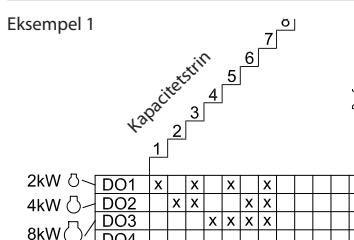

Her indstilles:  
 c17 til 1  
 c18 til 2  
 c19 til 3  
 c20 til 4  
 c21 til 5  
 c22 til 6  
 c23 til 7

### Eksempel 1

Hvis kapacitetstrin 1 skal koble relænummer 3 som det eneste, skal du indstille c17 til 4. Hvis kapacitetstrin 2 skal koble relænummer 4 som det eneste, skal du indstille c18 til 8. Hvis kapacitetstrin 3 skal koble relænummer 3 og 4, skal du indstille c19 til 12. Fortsæt med en indstilling for c20 osv. indtil alle kapacitetstrin er defineret.


Fortsæt med en indstilling for c20 osv. indtil alle kapacitetstrin er defineret.

Fortsæt med en indstilling for c20 osv. indtil alle kapacitetstrin er defineret.


## Kondensatorkoblinger

Når kompressorrelæerne er lagt fast, kommer turen til ventilatorrelæerne.

Det første ledige relæ (DO1-DO8) bliver det første ventilatorrelæ. Derefter kommer de efterfølgende. Er der flere end de ledige DO-relæer på regulatoren, kan der tilsluttes et relæmodul på den analoge udgang. Funktionen er følgende:

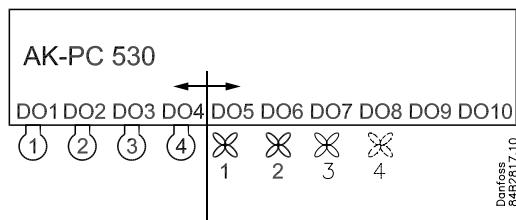

Hvis der er op til 4 eksterne ventilatorer på en EKC 331:

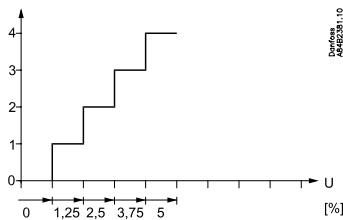


Udgangssignal fra AK-PC 530

I EKC 331 skal spændingsområdet indstilles til 0-5 V ("o10"=6).

I EKC 331 skal antal trin indstilles til 4 ("o19"=4) (også selv om der er tilsluttet færre ventilatorer).

Hvis der er flere end 4 eksterne ventilatorer på 2 stk. EKC 331:

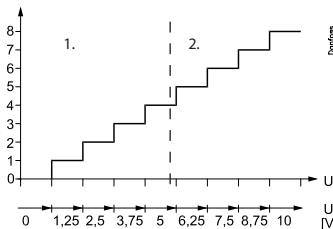


Udgangssignal fra AK-PC 530

I den første EKC 331 indstilles 0-5 V ("o10"=6).


I den anden EKC 331 indstilles 5-10 V ("o10"=7).

I begge EKC 331 skal antal trin indstilles til 4 ("o19"=4) (også selv om der på den anden er tilsluttet færre ventilatorer).

## Tilslutning

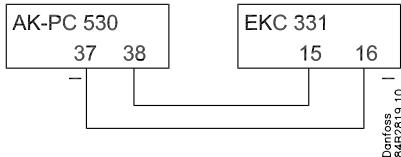

## Tilslutning

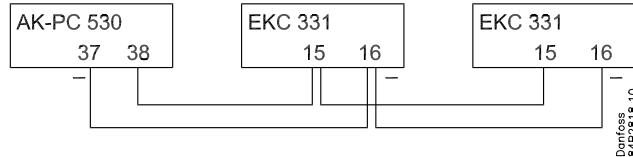

Skiftevis start af ventilatorer (kun hvis c29 er 11 til 18)


Ventilatorerne kan defineres til at starte på skift, når de alle har været stoppet.

Første gang reguleringen startes, vil ventilator 1 blive startet som den første — reguleringen bestemmer, om der skal startes yderligere.

Næste gang alle har været stoppet, vil ventilator 2 blive startet som den første o.s.v.


Ventilator 1 bliver igen den første, når rotationen har været omkring det **totale** antal ventilatorer.

Hvis der er mere end én ventilator på en EKC 331, vil de resterende ikke kunne starte som den første. Her vil det **altid** være den med det laveste spændingstrin, der er den første.

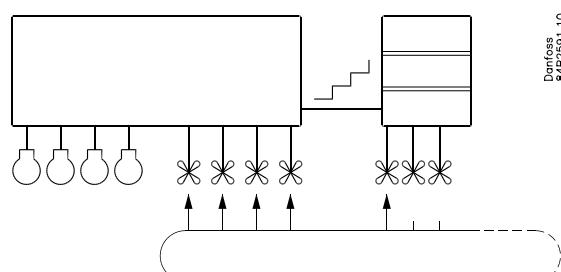

Hvis hele kondensatorkapaciteten skal styres af en frekvensomformer, skal AK-PC 530 afgive et analogt signal om den ønskede kapacitet ("c29"=9).

Signalet varierer fra 0 til 10 V. Signal og kapacitet har følgende sammenhæng.

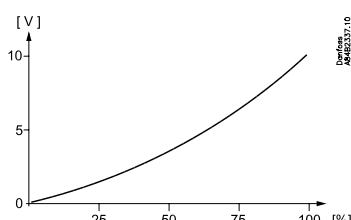

## Betjening

### Datakommunikation


Hvis regulatoren bliver udbygget med datakommunikation kan betjeningen foretages fra en systemenhed. Parameternavnene til funktionerne kan ses i højre spalte på side 4 - 10.

Vigtigheden af de sendte alarmer kan defineres med indstillingen:  
1 (høj), 2 (middel), 3 (lav) eller 0 (ingen alarm).

### Betjening via eksternt display

Værdierne bliver vist med tre cifre, og med en indstilling kan du bestemme, om trykket skal vises i SI-enheder ( $^{\circ}\text{C}$  / bar) eller US-enheder ( $^{\circ}\text{F}$  / psig).


Der er tre muligheder for display

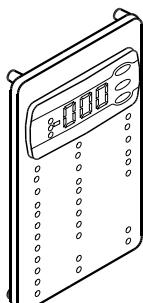

EKA 165



EKA 163



EKA 164

### EKA 165

Til betjening af regulatoren og visning af fordampningstrykket. Ved kort tryk på den nederste knap kan kondenseringstrykket vises kortvarigt i displayet. (Hvis der kun reguleres på kondenseringstrykket vil displayet altid vise Pc.)

Under normaldrift viser lysdioderne i displayet hvor reguleringen befinder sig.

|                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| Øverste + næst øverste   | : | ++Zonen      |
| Næst øverste             | : | +Zonen       |
| "Ingen"                  | : | Neutralzonen |
| Næst nederste            | : | -Zonen       |
| Nederste + næst nederste | : | --Zonen      |

De øvrige lysdioder på pladen viser hvilke funktioner, der er aktive:

- Relæer til kompressorer
- Relæer til ventilatorer
- Indgangssignaler på de digitale indgange
- Optimeringslysdioden vil lyse, når referencen er 2 K eller mere over setpunktet.

### EKA 163

Hvis der er behov for en konstant visning af kondenseringstrykket, kan der tilsluttes et display uden betjeningsknapper.

### EKA 164

Til betjening af regulatoren og visning af fordampningstrykket. Ved kort tryk på den nederste knap kan kondenseringstrykket vises kortvarigt i displayet.

Lysdioderne i displayet vil i lighed med EKA 165 vise, hvor reguleringen befinder sig.

Eller kort:

1. Tryk på den øverste knap (langt tryk) til der vises en parameter
2. Tryk på en af knapperne og find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap så indstillingsværdien vises
4. Tryk på en af knapperne og vælg den nye værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at afslutte indstillingen.

(Et kort tryk vil vise de alarmkoder, der er aktive. Se side 17.)

### Knapperne på displayet

Når du vil ændre en indstilling, vil den øverste og den nederste knap give en højere eller en lavere værdi. Men før du kan ændre værdien, skal du have adgang ind i menuen. Det får du ved at trykke på den øverste knap i et par sekunder – så kommer du ind i rækken med parameterkoder. Find den parameterkode du vil ændre, og tryk så på den midterste knap. Når du har ændret værdien, gemmer du den nye værdi ved igen at trykke på den midterste knap.

## Menuoversigt

### Rækkefølge

1. 061 skal indstilles som den første parameter. Den bestemmer hvilke af de 4 betjeningsflader (application mode), der bliver aktiveret.  
Den skal indstilles via displayets knapper. Den kan ikke indstilles via datakommunikation. (Aktive funktioner er vist herunder med tonede felter.)

### 2. Quick-start

Hvis du vil have anlægget igang i en fart, så nedkølingen kan påbegyndes, kan du starte med at indstille følgende parametre (de kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet, r12=0):

r23, r28 og så enten(c08, c09 og c16) eller(c17 til 28) - fortsæt med c29, o06, o30, o75, o76, o81 **og til sidst r12=1.**

### 3. Når reguleringen derefter er igang, kan du gå igennem de øvrige parametre og justere dem på plads.

SW: 1.3x

| Funktion  | Para-meter | o61 = |   |    |   | Min.               | Max.              | Fabriks-indstilling |
|---|------------|-------|---|----|---|--------------------|-------------------|---------------------|
|   |            | 1     | 2 | 3  | 4 |                    |                   |                     |
| <b>Normalbilleder</b>   |            |       |   |    |   |                    |                   |                     |
| P0 vises i EKA 165 (den med betjeningsknapper)  | -          | °C    | P | °C | P |                    | °C / bar          |                     |
| Pc vises i EKA 163  | -          | °C    | P | °C | P |                    | °C / bar          |                     |
| <b>P0 reference</b>   |            |       |   |    |   |                    |                   |                     |
| Neutralzone   | r01        |       |   |    |   | 0.1°C / 0.1 bar    | 20°C / 5.0 bar    | 4.0°C / 0.4 bar     |
| Korrektion af signalet fra P0-føleren   | r04        |       |   |    |   | -50°C / -5.0 bar   | 50°C / 5.0 bar    | 0.0                 |
| Vælg SI eller US visning 0=SI (bar, °C). 1=US (Psig / °F)   | r05        |       |   |    |   | 0                  | 1                 | 0                   |
| Start/Stop af kølingen  | r12        |       |   |    |   | OFF                | ON                | OFF                 |
| Referenceoffset for P0 (se også r27)  | r13        |       |   |    |   | -50°C / -5.0 bar   | 50°C / 5.0 bar    | 0.0                 |
| Setpunktindstillingen for P0  | r23        |       |   |    |   | -99°C / -1 bar     | 30°C / 60.0 bar   | 0.0°C / 3.5 bar     |
| Her vises den samlede P0-reference (r23 + diverse forskydninger)  | r24        |       |   |    |   |                    | °C / bar          |                     |
| Begrænsning: P0-referencens max. værdi (gælder også ved regulering med referenceforskydning)  | r25        |       |   |    |   | -99°C / -1.0 bar   | 30°C / 60.0 bar   | 30.0°C / 40.0 bar   |
| Begrænsning: P0-referencens min. værdi (gælder også ved regulering med referenceforskydning)  | r26        |       |   |    |   | -99°C / -1.0 bar   | 30°C / 40.0 bar   | -99.9°C / -1.0 bar  |
| Forskydning af P0 (ON=aktiv "r13")  | r27        |       |   |    |   | OFF                | ON                | OFF                 |
| <b>Pc reference</b>   |            |       |   |    |   |                    |                   |                     |
| Setpunktindstillingen for Pc  | r28        |       |   |    |   | -25°C / 0.0 bar    | 75°C / 110.0 bar  | 35°C / 15.0 bar     |
| Her vises den samlede Pc-reference  | r29        |       |   |    |   |                    | °C / bar          |                     |
| Begrænsning: Pc-referencens max. værdi  | r30        |       |   |    |   | -99.9°C / -0.0 bar | 99.9°C / 130.0bar | 55.0°C / 60.0 bar   |
| Begrænsning: Pc-referencens min. værdi  | r31        |       |   |    |   | -99.9°C / 0.0 bar  | 99.9°C / 60.0 bar | -99.9°C / 0.0 bar   |
| Korrektion af signalet fra Pc-føleren   | r32        |       |   |    |   | -50°C / -5.0 bar   | 50°C / 5.0 bar    | 0.0                 |
| Pc-referencens variation.<br>1 og 2 er PI regulering<br>1: Fast reference. "r28" anvendes<br>2: Variabel reference. Udetemperaturen (Sc3) indgår i referencen<br>3: Som 1, men med P-regulering (Xp-bånd)<br>4: Som 2, men med P-regulering (Xp-bånd) | r33        |       |   |    |   | 1                  | 4                 | 1                   |
| Referenceoffset for Pc  | r34        |       |   |    |   | -50°C / -5.0 bar   | 50°C / 5.0 bar    | 0.0                 |
| Middeltemperaturdifferencen over kondensatoren ved maksimum belastning (dim tm K)   | r35        |       |   |    |   | 3.0                | 50.0              | 10.0                |
| Middeltemperaturdifferencen over kondensatoren ved den laveste aktuelle kompressorkapacitet (min tm K)  | r56        |       |   |    |   | 3.0                | 50.0              | 8.0                 |
| Her kan du aflæse det aktuelle tryk (P0), der måles med tryktransmitteren   | r57        |       |   |    |   |                    | °C / bar          |                     |
| Her kan du aflæse det aktuelle tryk (T0), der indgår i reguleringen. Fra føleren der er defineret i "o81"   | r58        |       |   |    |   |                    | °C                |                     |
| <b>Kapacitet</b>  |            |       |   |    |   |                    |                   |                     |
| Min. On-tid for relæer  | c01        |       |   |    |   | 0 min              | 30 min.           | 0                   |
| Min. periodetid imellem indkobling af det samme relæ  | c07        |       |   |    |   | 0 min.             | 60 min            | 4                   |
| Definition af reguleringsmåden<br>1: Sekventiel (step mode / FILO)<br>2: Cyklisk (step mode / FIFO)<br>3: Binær og cyklisk  | c08        |       |   |    |   | 1                  | 3                 | 1                   |
| Hvis der vælges en reguleringsmåde med aflastninger skal relæet defineres til at:<br>0: Slutte ved krav om mere kapacitet<br>1: Bryde ved krav om mere kapacitet  | c09        |       |   |    |   | 0                  | 1                 | 0                   |
| Reguleringsparameter for + Zone   | c10        |       |   |    |   | 0.1 K / 0.1 bar    | 20 K / 2.0 bar    | 4.0 / 0.4 bar       |

Fortsættes

|   |      |  |  |  |                    |                   |                   |
|---|------|--|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Reguleringsparameter for + Zone   | c11  |  |  |  | 0.1 min            | 60 min            | 4.0               |
| Reguleringsparameter for ++ Zone  | c12  |  |  |  | 0.1 min.           | 20 min            | 2.0               |
| Reguleringsparameter for - Zone   | c13  |  |  |  | 0.1 K / 0.1 bar    | 20 K / 0.2 bar    | 4.0 / 0.3 bar     |
| Reguleringsparameter for - Zone   | c14  |  |  |  | 0.1 min.           | 60 min            | 1.0               |
| Reguleringsparameter for -- Zone  | c15  |  |  |  | 0.02 min.          | 20 min            | 0.5               |
| Definition af kompressortilslutninger.<br>Se mulighederne side 11.  | c16  |  |  |  | 1                  | 26                | 0                 |
| Følgende "c17" til "c28" er en anden måde, at definere kompressor på end med "c16".<br>Der skal her indstilles en kode for hvilke relæer, der er on ved de forskellige step: Step 1 (M&M drift)   | c17  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 2 (M&M drift)  | c18  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 3 (M&M drift)  | c19  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 4 (M&M drift)  | c20  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 5 (M&M drift)  | c21  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 6 (M&M drift)  | c22  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 7 (M&M drift)  | c23  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 8 (M&M drift)  | c24  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 9 (M&M drift)  | c25  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 10 (M&M drift)   | c26  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 11 (M&M drift)   | c27  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Step 12 (M&M drift)   | c28  |  |  |  | 0                  | 15                | 0                 |
| Definition af kondensator:<br><b>1-8:</b> Total antal ventilatorrelæer eller spændingstrin på spændingsudgangen<br><b>9:</b> Kun via analog udgang og start af frekvensomformer<br><b>10:</b> Benyttes ikke<br><b>11-18:</b> Total antal ventilatorrelæer, der skal koble med skiftevis start | c29  |  |  |  | 0/OFF              | 18                | 0                 |
| Indkoblet kompressorkapacitet ved manuel styring. Se også "c32"   | c31  |  |  |  | 0%                 | 100%              | 0                 |
| Manuel styring af kompressorkapacitet (ved ON bliver værdien i "c31" anvendt)   | c32  |  |  |  | OFF                | ON                | OFF               |
| Pump down grænse. Grænseværdi hvor den sidste kompressor bliver udkoblet  | c33  |  |  |  | -99.9°C / -1.0 bar | 100°C / 60 bar    | 100°C / 60 bar    |
| Proportionalbånd Xp for ( $P = 100/Xp$ ) kondensatorreguleringen  | n04  |  |  |  | 0.2 K / 0.2 bar    | 40.0 K / 10.0 bar | 10.0 K / 3.0 bar  |
| I: Integrationstid Tn for kondensatorreguleringen   | n05  |  |  |  | 30 s               | 600 s             | 150               |
| Indkoblet kondensatorkapacitet ved manuel styring. Se også "n53"  | n52  |  |  |  | 0%                 | 100%              | 0                 |
| Manuel styring af kondensatorkapacitet (ved ON bliver værdien i "n52" anvendt)  | n53  |  |  |  | OFF                | ON                | OFF               |
| Start hastighed. Spændingen til hastighedsreguleringen bliver holdt på 0 V, indtil reguleringen kræver en højere værdi end den her indstillede  | n54  |  |  |  | 0%                 | 75%               | 20%               |
| Min. hastighed. Spændingen til hastighedsreguleringen skifter til 0 V, når reguleringen kræver en lavere værdi end den her indstillede  | n55  |  |  |  | 0%                 | 50%               | 10%               |
| <b>Alarm</b>  |      |  |  |  |                    |                   |                   |
| Forsinkelsestid for en A32 alarm  | A03  |  |  |  | 0 min.             | 90 min.           | 0 min.            |
| Nedre alarm- og sikkerhedsgrænse for P0   | A11  |  |  |  | -99°C / -1.0 bar   | 30°C / 40 bar     | -40°C / 0.5 bar   |
| Forsinkelsestid for en DI1-alarm  | A27  |  |  |  | 0 min. (-1=OFF)    | 999 min.          | OFF               |
| Forsinkelsestid for en DI2-alarm  | A28  |  |  |  | 0 min. (-1=OFF)    | 999 min.          | OFF               |
| Forsinkelsestid for en DI3-alarm  | A29  |  |  |  | 0 min. (-1=OFF)    | 999 min.          | OFF               |
| Øvre alarm- og sikkerhedsgrænse for Pc  | A30  |  |  |  | -10 °C / 0.0 bar   | 200°C/200.0 bar   | 60.0°C / 60.0 bar |
| Øvre alarmgrænse for føleren "Saux1"  | A32  |  |  |  | 1°C (0=OFF)        | 140°C             | OFF               |
| Forsinkelsestid for en P0 alarm   | A44  |  |  |  | 0 min. (-1=OFF)    | 999 min.          | 0 min.            |
| Forsinkelsestid for en Pc alarm   | A45  |  |  |  | 0 min. (-1=OFF)    | 999 min.          | 0 min.            |
| <b>Diverse</b>  |      |  |  |  |                    |                   |                   |
| Regulatorens adresse  | o03* |  |  |  | 1                  | 990               |                   |
| On/off omskifter (service-pin meddelelse)   | o04* |  |  |  | -                  | -                 |                   |
| Afgangskode   | o05  |  |  |  | 1 (0=OFF)          | 100               | OFF               |

\*) Denne indstilling vil kun være mulig, hvis der er monteret et datakommunikationsmodul i regulatoren.

Fortsættes

|   |     |   |   |   |   |        |         |      |
|---|-----|---|---|---|---|--------|---------|------|
| Anvendt følertype til Sc3, Sc4 og "Saux1"   |     |   |   |   |   | 0      | 7 (1)   | 0    |
| <b>0=Pt1000, 1=PTC1000</b><br>2-7= variationer med temperaturføler på P0 og Pc. Se tidligere i manuelen og side 21.   | o06 |   |   |   |   | 0      | 7 (1)   | 0    |
| Indstille forsyningsspændingens frekvens  | o12 |   |   |   |   | 50 Hz  | 60 H    | 0    |
| Manuel styring af udgange:<br><b>0:</b> Ingen overstyring<br><b>1-10:</b> 1 vil trække relæ 1, 2 relæ 2, osv.<br><b>11-18:</b> Giver spændingssignal på den analoge udgang. (11 giver 1,25 V og ellers videre i step på 1,25 V.)  | o18 |   |   |   |   | 0      | 18      | 0    |
| P0-tryktransmitterens arbejdsområde - min. værdi  | o20 |   |   |   |   | -1 bar | 0 bar   | -1.0 |
| P0-tryktransmitterens arbejdsområde - max. værdi  | o21 |   |   |   |   | 1 bar  | 200 bar | 12.0 |
| DI4-indgangens anvendelse<br><b>0:</b> benyttes ikke. <b>1=P0-forskydning. 2=alarmfunktion.</b><br>Alarm="A31"  | o22 |   |   |   |   | 0      | 2       | 0    |
| Driftstid af relæ 1 (værdi gange 1000)  | o23 |   |   |   |   | 0.0 h  | 99.9 h  | 0.0  |
| Driftstid af relæ 2 (værdi gange 1000)  | o24 |   |   |   |   | 0.0 h  | 99.9 h  | 0.0  |
| Driftstid af relæ 3 (værdi gange 1000)  | o25 |   |   |   |   | 0.0 h  | 99.9 h  | 0.0  |
| Driftstid af relæ 4 (værdi gange 1000)  | o26 |   |   |   |   | 0.0 h  | 99.9 h  | 0.0  |
| Kølemiddelindstilling<br>1=R12. 2=R22. 3=R13a. 4=R502. 5=R717. 6=R13.<br>7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114.<br>12=R142b. 13=Brugerdefineret. 14=R32. 15=R227.<br>16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C.<br>21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290.<br>26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A.<br>31=R422A. 32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A. | o30 |   |   |   |   | 0      | 35      | 0    |
| DI5-indgangens anvendelse<br><b>0:</b> benyttes ikke. <b>1=Pc-forskydning. 2=alarmfunktion.</b><br>Alarm="A32"  | o37 |   |   |   |   | 0      | 2       | 0    |
| Pc-tryktransmitterens arbejdsområde - min. værdi  | o47 |   |   |   |   | -1 bar | 0 bar   | -1.0 |
| Pc-tryktransmitterens arbejdsområde - max. værdi  | o48 |   |   |   |   | 1 bar  | 200 bar | 34.0 |
| Aflæse temperaturen ved føleren "Saux1"   | o49 |   |   |   |   |        |         | °C   |
| Driftstid af relæ 5 (værdi gange 1000)  | o50 |   |   |   |   | 0.0 h  | 99.9 h  | 0.0  |
| Driftstid af relæ 6 (værdi gange 1000)  | o51 |   |   |   |   | 0.0 h  | 99.9 h  | 0.0  |
| Driftstid af relæ 7 (værdi gange 1000)  | o52 |   |   |   |   | 0.0 h  | 99.9 h  | 0.0  |
| Driftstid af relæ 8 (værdi gange 1000)  | o53 |   |   |   |   | 0.0 h  | 99.9 h  | 0.0  |
| Valg af application<br>1. Temperaturvisning og "c16" mode<br>2. Trykvisning og "c16" mode<br>3. Temperaturvisning og M&M mode<br>4. Trykvisning og M&M mode   | o61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1      | 4       | 1    |
| Funktion for relæudgang DO9:<br>0. Start / stop af hastighedsstyring<br>1. Inject on signal til fordamperstyringer<br>2. Boost ready (mindst en kompressor er on)<br>3. Start /stop af kondensatorblæser  | o75 |   |   |   |   | 0      | 3       | 0    |
| Funktion for relæudgang DO10:<br>0. Alarmrelæ<br>1. Start / stop af kondensatorblæser   | o76 |   |   |   |   | 0      | 1       | 0    |
| Definition af alarmmeddelelse ved DI1-signal:<br>0. Benyttes ikke<br>1. Blæser fejl (A34)<br>2. DI1 alarm (A28)   | o78 |   |   |   |   | 0      | 2       | 0    |
| Indstilling ved vandkøleranvendelse<br>Definition af signalindgang til kompressor-reguleringen, når der reguleres med temperatursignal:<br>0. Temperaturføler til 57-58<br>1. Temperaturføler til Saux<br>2. Temperaturføler til Sc4<br>Kræves frostsikring skal indstillingen være 1 eller 2, og der skal monteres en tryktransmitter på P0.                                       | o81 |   |   |   |   | 0      | 2       | 0    |

|   |     |  |  |  |  |     |    |     |
|---|-----|--|--|--|--|-----|----|-----|
| Displaytilslutning<br>Off: EKA 164<br>On: EKA 165 (udvidet display med lysdioder) | o82 |  |  |  |  | Off | On | Off |
| <b>Service</b>  |     |  |  |  |  |     |    |     |
| Status på DI1-indgangen   | u10 |  |  |  |  |     |    |     |
| Status på DI2-indgangen   | u37 |  |  |  |  |     |    |     |
| Aflæse temperaturen ved føleren "Sc3"   | u44 |  |  |  |  |     |    | °C  |
| Aflæse temperaturen ved føleren "Sc4"   | u45 |  |  |  |  |     |    | °C  |
| Status på DI3-indgangen   | u87 |  |  |  |  |     |    |     |
| Status på DI4-indgangen   | u88 |  |  |  |  |     |    |     |
| Status på DI5-indgangen   | u89 |  |  |  |  |     |    |     |

| Regulatoren kan give følgende meddelelser: |                    |   |
|--|--------------------|---|
| E1   | Fejl-meddelelse    | Fejl i regulatoren  |
| E2   |                    | Reguleringen er uden for området, eller styre-signalet er defekt. *                                     |
| A2   | Alarm-meddelelse   | Lav P0  |
| A11  |                    | Der er ikke valgt kølemiddel  |
| A17  |                    | Høj Pc  |
| A19  |                    | Kompressor 1 fejl   |
| A20  |                    | Kompressor 2 fejl   |
| A21  |                    | Kompressor 3 fejl   |
| A22  |                    | Kompressor 4 fejl   |
| A23  |                    | Kompressor 5 fejl   |
| A24  |                    | Kompressor 6 fejl   |
| A25  |                    | Kompressor 7 fejl   |
| A26  |                    | Kompressor 8 fejl   |
| A27  |                    | Rumtemperaturalarm (Saux1 temp.)  |
| A28  |                    | DI 1 alarm. Klemme 46 er afbrudt  |
| A29  |                    | DI 2 alarm. Klemme 47 er afbrudt  |
| A30  |                    | DI 3 alarm. Klemme 49 er afbrudt  |
| A31  |                    | DI 4 alarm. Klemme 50 er afbrudt  |
| A32  |                    | DI 5 alarm. Klemme 52 er afbrudt  |
| A34  |                    | Blæseralarm. Der er ingen signal på DI1-indgangen   |
| A45  |                    | Reguleringen er stoppet   |
| S0   | Status-meddelelser | Der reguleres   |
| S2   |                    | Afventer "c01"  |
| S5   |                    | Afventer "c07"  |
| S8   |                    | Afventer "c11" eller "c12"  |
| S9   |                    | Afventer "c14" eller "c15"  |
| S10  |                    | Kølingen er stoppet med den interne eller eksterne start/stop   |
| S25  |                    | Manuel styring af udgange   |
| S34  |                    | Sikkerhedsudkobling.<br>Indstilling A 30 er overskredet, eller alle sikkerhedsindgange (29-36) er åbne. |
| PS   | Info               | Adgangskoden er påkrævet inden du får adgang til indstillinger.   |

\*) Ved vandkølerstyring uden frostikring kan alarmen fra en ikke monteret P0-indgang undertrykkes ved at forbinde signalet fra PC (klemme 61) til P0 (klemme 58).


Meddelelser kan kaldes frem i displayet ved et kort tryk på den øverste knap. Er der mere end en alarm, kan de "rulles" igennem.

#### Fabriksindstilling

Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således:

- Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren
- Hold den midterste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen.

## Tilslutninger

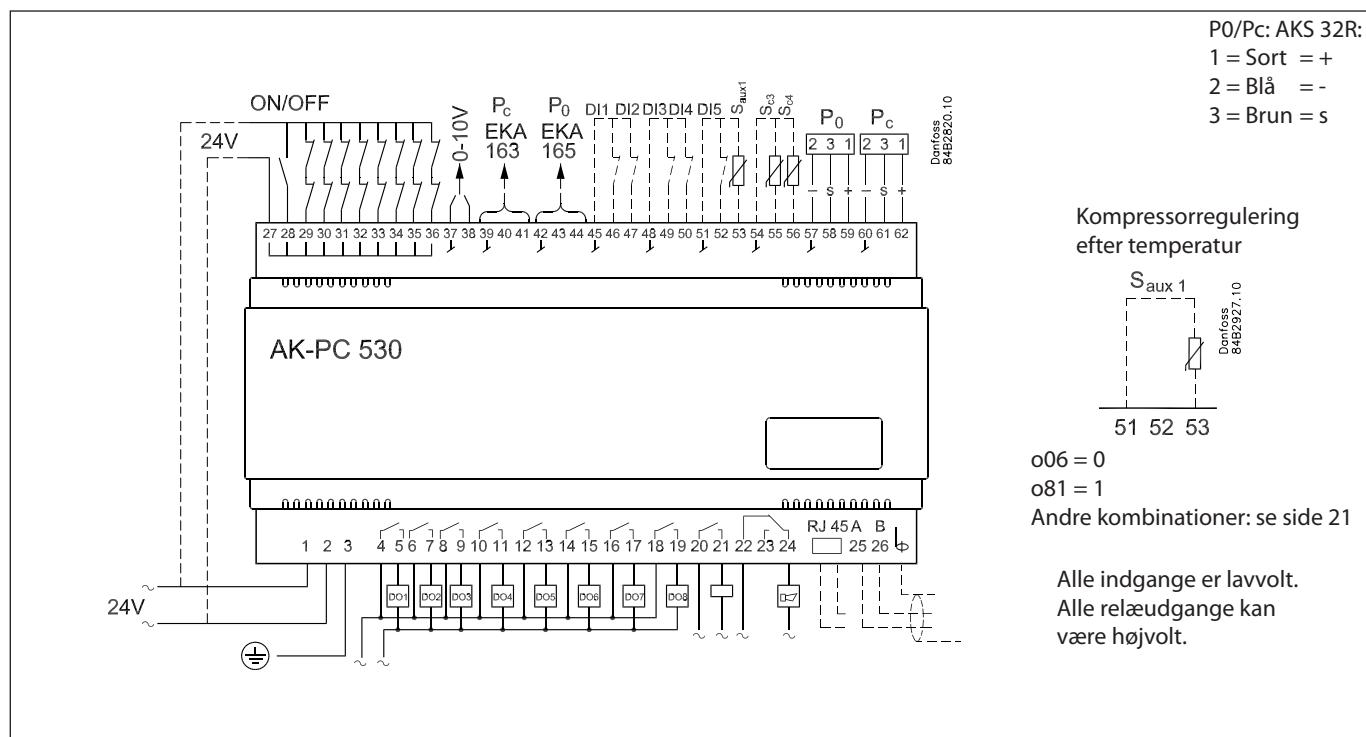

### Nødvendige tilslutninger


Klemme:

- 1-2 Forsyningsspænding 24 V a.c.
- 4-19 Relæudgange til enten kompressorer, aflastninger eller ventilatormotorer
- 22-24 Alarmrelæet \*
- Der er forbindelse imellem 22 og 24 i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs.
- 27-28 24 V signal til start / stop af reguleringen
- 27-29 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 1
- 27-30 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 2
- 27-31 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 3
- 27-32 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 4
- 27-33 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 5
- 27-34 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 6
- 27-35 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 7
- 27-36 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 8
- 57-59 Sugetryk. Spændingssignal fra AKS 32R \*\*
- 60-62 Kondensatortryk. Spændingssignal fra AKS 32R \*\*

### Applicationbestemte tilslutninger

- 20-21 AKD start/stop \*  
Relæet slutter når frekvensomformeren skal starte.
- 37-38 Spændingssignal til ekstern kondensatorstyring (se indstillinger side 12)
- 39-41 Mulighed for at tilslutte et eksternt display type EKA 163 (Pc-visning)
- 42-44 Mulighed for at tilslutte et eksternt display type EKA 163 til P0-visning, eller EKA 165 til betjening og P0-visning
- 45-46 DI1 - Kontaktfunktion til alarmsignal
- 45-47 DI2 - Kontaktfunktion til alarmsignal
- 48-49 DI3 - Kontaktfunktion til alarmsignal
- 48-50 DI4 - Kontaktfunktion til forskydning af sugetryksreferencen eller til alarmsignal.
- 51-52 DI5 - Kontaktfunktion til forskydning af kondensatortryksreferencen eller til alarmsignal.
- 51-53 Separat føler Saux1. Følersignal fra AKS 11, AKS 12 eller EKS 111
- 54-55 Udettemperatur (Sc3). Følersignal fra AKS 11, AKS 12 eller EKS 111 (monteres hvis r33 = 2 eller 4).
- 54-56 Lufttemperatur ved kondensatorens afgang. Følersignal fra AKS 11, AKS 12 eller EKS 111

### Aflastning



Hvis en udgang anvendes til en aflastning, er det ikke nødvendigt, at fortråde den tilhørende sikkerhedskreds.  
 Fx. ved en aflastning på DO2 kan en tilslutning på klemme 30 udelades

### Datakommunikation

- 25-26 Monteres kun, hvis der også er monteret et datakommunikationsmodul.  
Hvis det er en ethernetkommunikation skal stiktilslutningen RJ45 anvendes. (LON FTT10 kan også tilsluttes på denne måde.)  
Det er vigtigt, at installationen af datakommunikationskablet udføres korrekt.  
Se separat litteratur nr. RC8AC..

\*)

Relæerne DO9 og DO10 kan i specialtilfælde omkonfigureres, så de kan anvendes til ventilatorrelæ. Se yderligere side 9.

\*\*)

- Hvis regulatoren kun skal styre kompressorer eller kun skal styre ventilatorer, kan Pc henholdsvis P0 føleren undværes.
- På brineanlæg kan der i stedet for trykmåling med AKS 32R anvendes temperaturmåling på klemme 57-58 og 60-61. Se også o06.

## Data

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Forsyning                             | 24 V a.c. +/-15% 50/60 Hz, 5 VA   |  |
| Indgangssignal                        | 2 stk. tryktransmitter type AKS 32R (temperaturfølere ved brineanlæg)   |  |
|                                       | 3 stk. temperaturfølerindgange til Pt 1000 ohm/0°C eller PTC 1000 ohm/25°C  |  |
| Digitale indgange fra kontaktfunktion | 1 stk. til Start/stop af regulering   |  |
|                                       | 8 stk. til overvågning af sikkerhedskredse  |  |
|                                       | 3 stk. til alarmfunktion  |  |
|                                       | 2 stk. til alarmfunktion eller til forskydning af referencer  |  |
| Relæudgang til kapacitetsregulering   | 8 stk. SPST   | AC-1: 3 A (ohmsk)<br>AC-15: 2 A (induktiv) |
| AKD start/stop relæ                   | 1 stk. SPST   |  |
| Alarmrelæ                             | 1 stk. SPDT   | AC-1: 6 A (ohmsk)<br>AC-15: 3 (induktiv)   |
| Spændingsudgang                       | 0-10 V d.c. Max. 5 mA, Ri min. 2,2 kohm   |  |
| Displayudgange                        | EKA 163   | Pc visning                                 |
|                                       | EKA 165 (164)   | Betjening, P0 visning og lysdioder         |
| Datakommunikation                     | Mulighed for tilslutning af et datakommunikations modul   |  |
| Omgivelser                            | 0 - 55°C, under drift<br>-40 - 70°C, under transport  |  |
|                                       | 20 - 80% Rh, ikke kondenserende   |  |
|                                       | Ikke chokpåvirkninger / vibrationer   |  |
| Kapsling                              | IP 20   |  |
| Vægt                                  | 0,4 kg  |  |
| Montage                               | På DIN-skinne eller på væg  |  |
| Tilslutningsklemmer                   | max. 2,5 mm <sup>2</sup> flerledet  |  |
| Godkendelser                          | EU lavspændingsdirektiv og EMC krav til CE-mærkning er opfyldt.<br>LVD-testet iht. EN 60730-1 og EN 60730-2-9<br>EMC-testet iht. EN61000-6-2 og 3 |  |




## Tryktransmitter / temperaturføler

Se venligst katalog RK0YG...

## Bestilling

| Type      | Funktion   | Bestilling      |
|-----------|--|-----------------|
| AK-PC 530 | Kapacitetsregulator  | <b>084B8007</b> |
| EKA 163B  | Displayenhed   | <b>084B8574</b> |
| EKA 164B  | Displayenhed med betjeningsknapper   | <b>084B8575</b> |
| EKA 165   | Displayenhed med betjeningsknapper og lysdioder for ind- og udgange                                      | <b>084B8573</b> |
|           | Ledning til displayenhed 2 m, 1 stk.   | <b>084B7298</b> |
|           | Ledning til displayenhed 6 m, 1 stk.   | <b>084B7299</b> |
| EKA 175   | Datakommunikationsmodul, RS 485  | <b>084B7093</b> |
| EKA 178B  | Datakommunikationsmodul, MOD-bus   | <b>084B8571</b> |
| EKA 174   | Datakommunikationsmodul, LON RS 485, med galvanisk adskillelse. (anbefales når udgangen 0-10 V anvendes) | <b>084B7124</b> |

## Montage

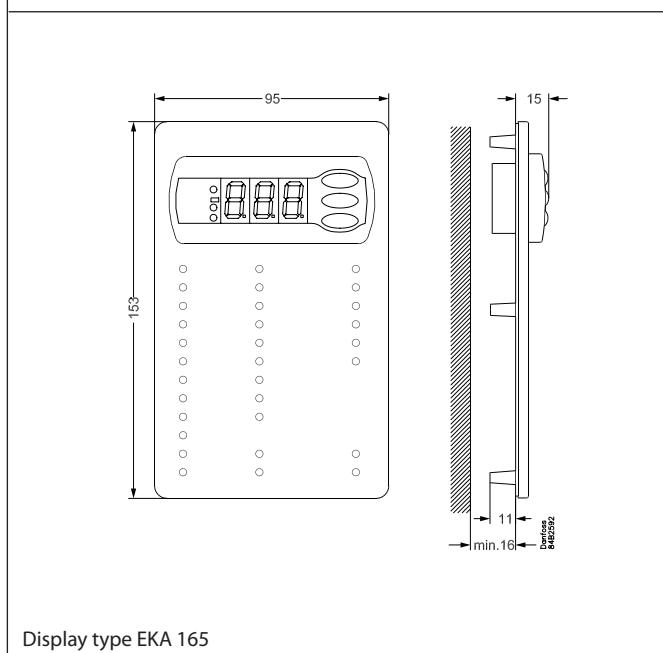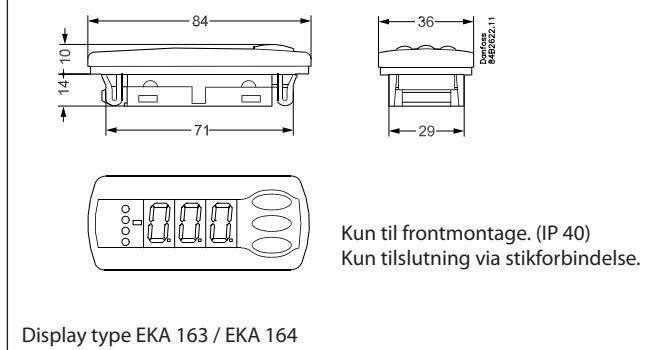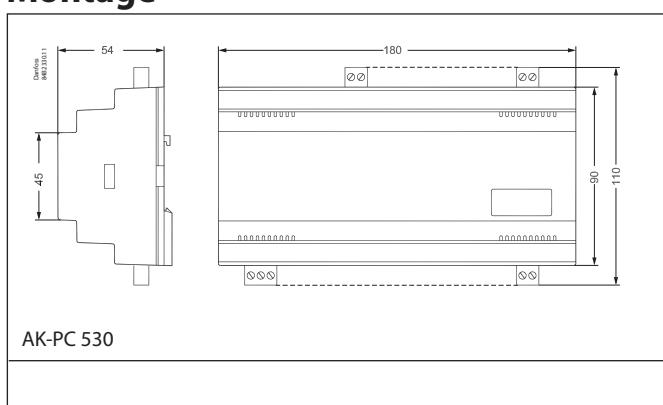

## Installationshensyn

Utilsigtet påvirkning kan medføre funktionssvigt af føler, regulator, ventil eller datakommunikation med deraf følgende driftsfejl på køleanlægget. Fx temperaturstigning eller væskegennemløb i fordamperen.

Danfoss påtager sig ikke ansvar for varer og dele i installationer, der beskadiges som følge af ovenstående fejl.

Ved installation påhviler det installatøren at foretage de nødvendige sikringer mod ovenstående fejl. Specielt henvises til nødvendigheden af signal til regulatoren, når kompressorer bliver stoppet, og til nødvendigheden af væskeopsamlere før kompressorerne.

## Sikkerhedsfunktioner

| Kriterie   | Kompressorstyringen  | Kondensatorstyringen   |
|--|--|--|
| P0 < P0 min (A11)  | 0% kapacitet. (Min on tid (c01) til sidesættes)  | Ingen ændring  |
| P0 signalsvigt (P0 målingen < 5%)                                      | Beregnet middelkapacitet   | Ingen ændring.   |
| Pc > Pc max. minus 3 K<br>(Lysdioden "HP" på EKA 165 tændes)           | Kapaciteten ændres til 2/3 af den aktuelle.<br>Efter 30 sekunder ændres til halvdelen.<br>Efter yderlige 30 sekunder udkobles alt. | 100% kapacitet   |
| Pc > Pc max. (A30)   | 0% kapacitet   | 100% kapacitet   |
| Pc signalsvigt (Pc målingen < 5%)                                      | Ingen ændring  | 100% kapacitet   |
| Sc3 signalsvigt (Variabel reference (r33) er indstillet til 2 eller 4) | Ingen ændring  | Den variable del bortfalder.<br>Referencen (r29) = Indstillingen (r28) |
| Signalsvigt på reguleringsføleren (Saux eller S4. (o81))               | P0 referencen sænkes 5 K. Samtidig skiftes over, så P0-signalet bliver reguleringsføler  | Ingen ændring  |

### Motion af ventilatorer

Med indstilling c29 = 1-8 vil de sidste ventilatorer næppe blive aktiveret i vinterhalvåret.

For at sikre, at ventilatorerne bliver motioneret, vil der for hver 24 timer, blive kontrolleret om alle relæer har været i drift.

De relæer der ikke har været i drift, vil nu blive aktiveret i et halvt minut, men dog med en pause på en time imellem de enkelte relæer.

## Overstyring

Regulatoren indeholder en række funktioner, som kan benyttes sammen med overstyringsfunktionen i systemenheden. De kan derfor kun anvendes sammen med datakommunikation.

| Funktion via datakommunikation  | Funktioner, der skal anvendes i systemenhedenes overstyringsfunktion | Valg af parameter i AK-PC 530<br>084B8007 Sw. 1.3x                               |
|---|--|--|
| Stop af indsprøjtningen når kompressoren er stoppet   | AKC ON   | - - - MC Inject ON   |
| Nathævning  | Dag/natstyring og tidsskema  | r27 NightSetback   |
| Sugetryksoptimering   | P0-optimering  | Vælg regulatoradresse<br>(Parametrene findes automatisk og bliver ikke synlige.) |
| Systemenheden kan registrere hvilket kølested, der er det mest belastede (kræver lavest sugetryk)<br>Parameteren kan logges til brug i en servicesituation. |  | - - - MLC  |

## Valg af følertype og hvor signalet skal tilsluttes

Oversigt over indstilling 006

| Regulering  | P0-indgang | Pc-indgang | Sc3**   | Sc4        | Saux       | Indstilling i 006 |
|---|------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|
| Pack/chiller<br>med frostsikring<br>+ kondensator | AKS 32R*   | AKS 32R    | Pt1000  | Pt1000***  | Pt1000***  | 0                 |
|   |            |            | PTC1000 | PTC1000*** | PTC1000*** | 1                 |
| Chiller<br>uden frostsikring<br>+ kondensator     | Pt1000     | AKS 32R    | Pt1000  | Pt1000     | Pt1000     | 2                 |
|   | PTC1000    |            | PTC1000 | PTC1000    | PTC1000    | 3                 |
| Pack/chiller<br>med frostsikring<br>+ tørkøler    | AKS 32R*   | Pt1000     | Pt1000  | Pt1000***  | Pt1000***  | 4                 |
|   |            | PTC1000    | PTC1000 | PTC1000*** | PTC1000*** | 5                 |
| Chiller<br>uden frostsikring<br>+ tørkøler        | Pt1000     | Pt1000     | Pt1000  | Pt1000     | Pt1000     | 6                 |
|   | PTC1000    | PTC1000    | PTC1000 | PTC1000    | PTC1000    | 7                 |

\*) Leverer signal til frostsikring.

\*\*) Vil levere signal til flydende kondensatorregulering, hvis den er defineret i r33 (r33 = 2 eller 4).

\*\*\*) Ved brinekøling hvor der også skal være frostsikring, skal reguleringsføleren tilsluttes enten Sc4 eller Saux (defineres i 081).

# Bilag

I det følgende er reguleringsfunktionerne uddybet.

## PC-referencen


Du kan vælge imellem fire forskellige reguleringsformer.  
 Som udgangspunkt anbefales 1 eller 2. Men hvis anlægget er ustabilt, kan det være nødvendigt at skifte over til 3 eller 4.

1. PI-regulering. Fast reference (konstant kondensatortryk)
2. PI-regulering. Flydenden reference med udetemperaturen (variabel kondensatortryk.)
3. Som "1", men med P-regulering. Her må der accepteres et lidt højere kondensatortryk end referencen angiver.
4. Som "2", men med P-regulering. Her må der accepteres et lidt højere kondensatortryk end referencen angiver.

For at afgrænse variationen i referencen, hvis der er valgt flydende reference (indstilling 2 og 4), skal der indstilles to grænseværdier. En max. grænse (r30) og en min. grænse (r31). Den samlede reguleringsreference (r29) vil ikke kunne overskride disse grænsen. Som sikkerhed mod for høj kondensatortemperatur indstilles også en  $P_c$  max. værdi (A30). Kommer temperaturen i nærheden af denne værdi, begynder en udkobling af kompressorer.

De forskellige reguleringsformer er følgende:

### 1. PI-regulering med fast reference

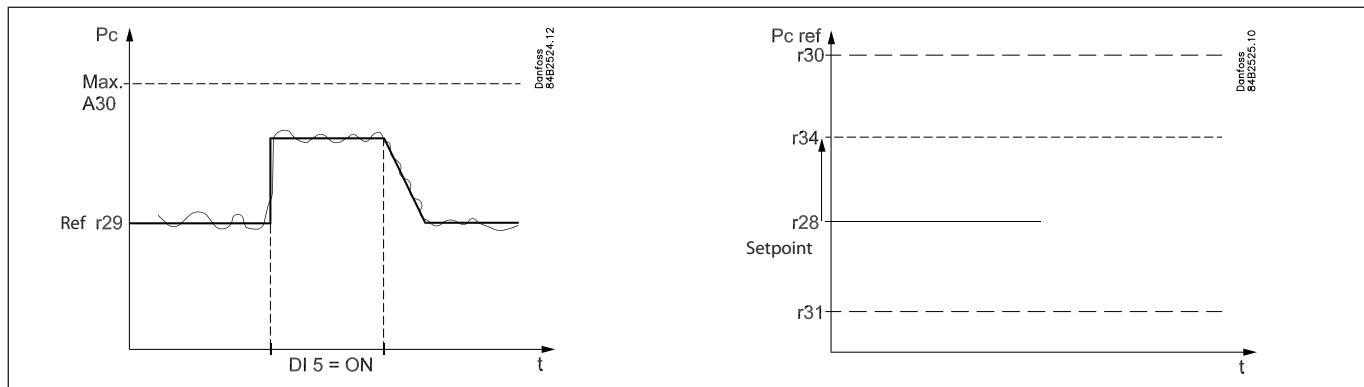

Den øjeblikkelige reference, som regulatoren regulerer efter, kan ses i "r29".


Her indstilles en reference (r28), der med sikkerhed kan klare alle former for belastning.

Er der brug for at hæve kondenseringstemperaturen til fx varmegenvinding, skal der indstilles en off-set værdi (r34).

DI5 funktionen skal defineres til 1.

Når der følgende modtages signal på DI5-indgangen, bliver referencen hævet.

### 2. PI-regulering med flydende reference

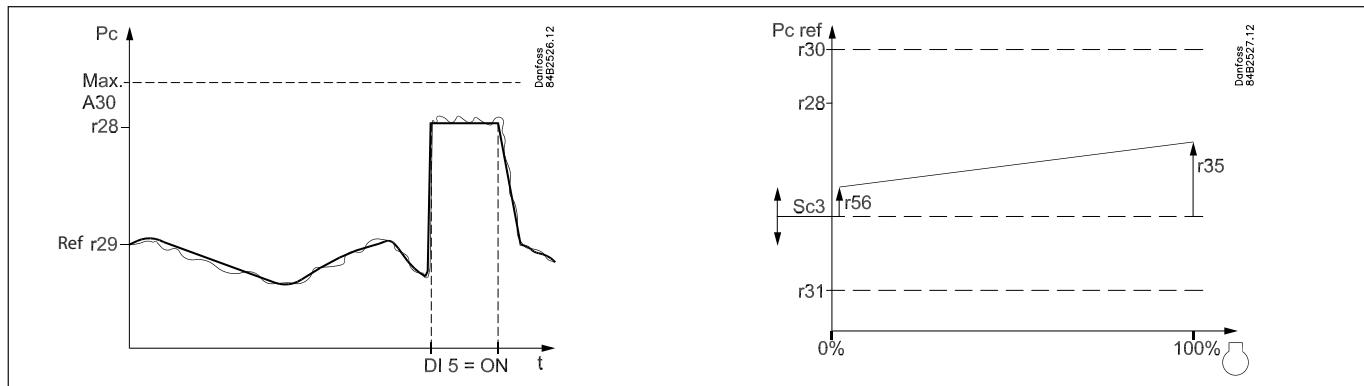

Referencen følger udetemperaturen Sc3. Falder udetemperaturen en grad, vil referencen ligeledes falde en grad. Referencen bliver tilpasset efter kompressor kapaciteten med max.  $X_p$  værdien. Er der brug for at hæve kondenseringstemperaturen til fx varmegenvinding, skal setpunktet (r28) indstilles til denne temperatur.


DI5 funktionen skal defineres til 1.

Når der følgende modtages signal på DI5-indgangen, bliver referencen ændret til r28 indstillingen.

Den øjeblikkelige reference, som regulatoren regulerer efter, kan ses i "r29".

Hvis der sker følersvigt på udetemperaturføleren, vil referencen skifte over til indstillingen af r28.


### 3. P-regulering med fast reference

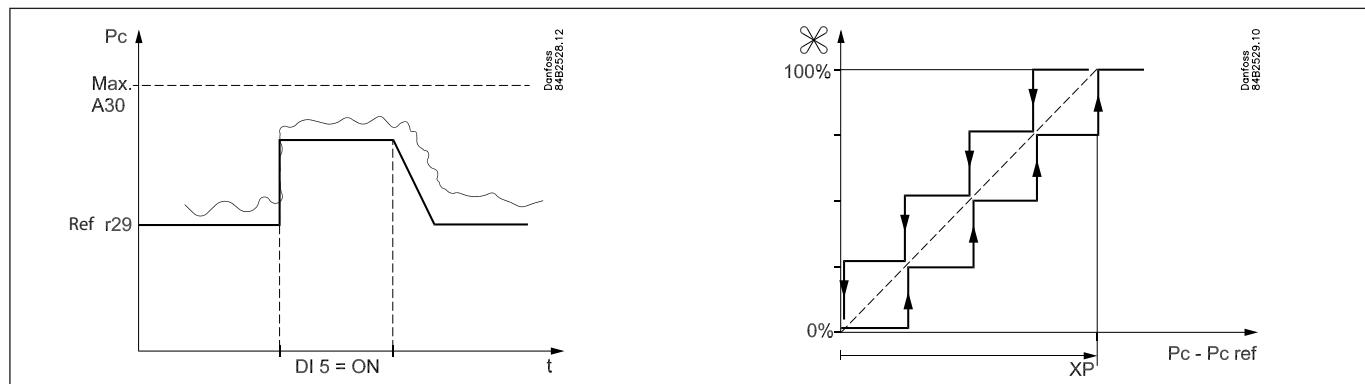

Som "1", men der må accepteres en øget afvigelse fra referencen, da regulatoren benytter forskellen imellem den aktuelle kondensatortemperatur og den indstillede reference til at angive antallet af blæsere, der skal være indkoblet.

Antallet af blæsertrin deles op på værdien af  $X_p$ . Anbefalet indstilling for  $X_p$  er  $\Delta T$  af kondensatoren, typisk 10 til 15 K.  
Ind- og udkobling af blæsere er vist på tegningen.  
Hvis hele kondensatorkapaciteten styres af en hastighedsregulering, bliver kapaciteten givet af den stippled linie.

### 4. P-regulering med flydende reference

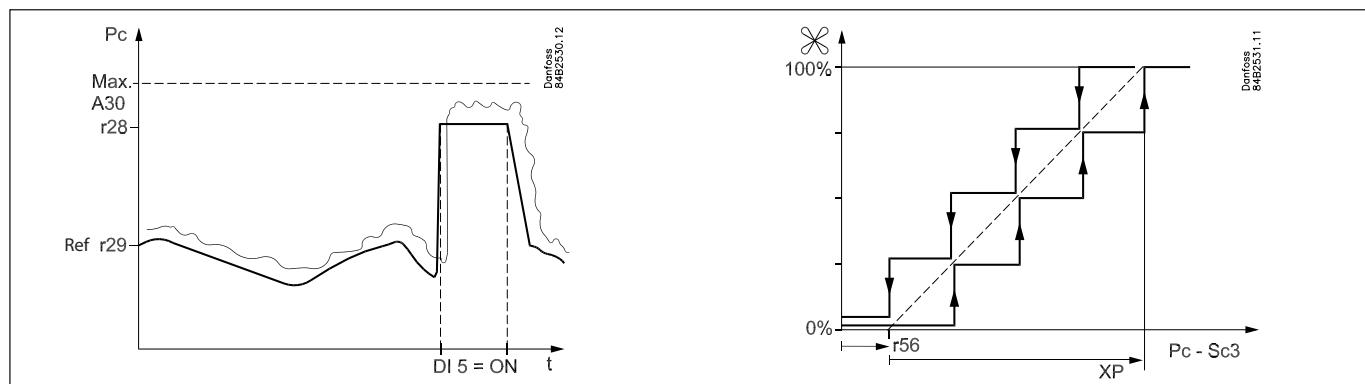

Som "2", men der må accepteres en øget afvigelse fra referencen, da regulatoren benytter forskellen imellem den aktuelle kondensatortemperatur og den aktuelle udetemperatur til at angive antallet af blæsere, der skal være indkoblet. (De første "r56-grader" udelades, da der skal være mulighed for en afkøling over kondensatoren.)

Antallet af blæsertrin deles op på værdien af  $X_p$ . Anbefalet indstilling for  $X_p$  er  $\Delta T$  af kondensatoren, typisk 10 til 15 K.  
Ind- og udkobling af blæsere er vist på tegningen.  
Hvis hele kondensatorkapaciteten styres af en hastighedsregulering, bliver kapaciteten givet af den stippled linie.

### Vigtige indstillinger for at undgå uønskede alarmer

Når  $r33 = 1$  eller  $2$ :

$P_c$  ref max. skal indstilles til mindst 5 K under  $P_c$  max. (A30).

Når  $r33 = 3$  eller  $4$ :

$P_c$  ref max. skal indstilles til mindst ( $X_p$  værdi +5) K under  $P_c$  max. (A30).

## Litteraturoversigt

Installationsvejledning til udvidet betjening RC8AC--

Her kan du se hvordan der kan oprettes en datakommunikationsforbindelse til ADAP-KOOL® Køleanlægsstyringer.